

aqualia

Auditoria d'Eficiència Hidràulica:

AMETLLA DE MAR



Índex

1. Introducció	2
2. Marc Legislatiu	2
3. Objectiu	3
4. Caracterització del Servei:	3
5. Balanç hídric	3
6. Indicadors de compliment.....	4
6.1. Índex d'indicadors de fuites	4
6.2. Índex d'indicadors de pressió.....	5
7. Annexos	6
7.1. Balanç hidràulic	6
7.2. Indicadors de compliment.....	7
7.3. Dades Generals del Servei.....	8
7.4. Esquema Sectorització	18
7.5. Esquema Vertical.....	19

1. Introducció

L'estudi d'eficiència hidràulica de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és una iniciativa per a la gestió sostenible de l'aigua a Catalunya. Aquesta auditoria es basa en una sèrie d'indicadors d'acompliment adaptats d'una proposta per part de l'Associació Internacional d'Abastiments d'Aigua (IWA) que permeten una valoració quantitativa i qualitativa de la gestió de l'aigua. Aquests indicadors, que inclouen mesures com les pèrdues reals d'aigua i diversos coeficients relacionats amb la gestió de fuites, proporcionen una visió detallada de l'estat actual del servei d'abastament.

L'estudi no només ajuda a identificar àrees de millora, sinó que també facilita la comparació entre diferents gestors d'abastament, promovent així la millora contínua i la innovació en la gestió de l'aigua.

En aquest cas, l'estudi es realitza i publica sobre el curs 2023.

2. Marc Legislatiu

Arrel de la Resolució ACC/596/2023 de 22 de febrer, per la qual s'aprova la Guia per a la realització d'auditories sobre l'eficiència hidràulica d'un servei d'abastament es proporciona l'eina per a complir la disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003 del 4 de Novembre de 2003 el qual s'aprova en el text refós de la Llei 5/2020 del 29 d'abril de 2020 de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya amb el text següent:

"Disposició addicional vint-i-sisena. Deure de les entitats subministradores de fer auditories sobre l'eficàcia hidràulica del servei de subministrament

Les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys una auditoria de l'eficiència hidràulica dels serveis de subministrament d'aigua amb més de cinc mil persones abonades. Aquesta auditoria ha d'incloure, com a mínim, un balanç de l'aigua subministrada, un índex de gestió de fuites i un índex de gestió de les pressions. L'Agència Catalana de l'Aigua, amb la consulta prèvia a les associacions més representatives del sector, ha de determinar els índexs que cal fer servir d'entre els reconeguts internacionalment."

(LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient., 2020)

Per tant és de compliment legal la publicació d'aquest estudi sobre l'eficiència en matèria d'abastiment d'aigua per a serveis de poblacions de més de cinc mil habitants.

3. Objectiu

L'objectiu d'aquest estudi hidràulic és avaluar la eficiència dels serveis d'abastament d'aigua en termes de la seva capacitat per minimitzar les pèrdues. A més de conèixer la situació en la que es troba la xarxa de abastiment d'aigua dels principals operadors d'aigua de Catalunya.

4. Caracterització del Servei:

L'Ametlla de Mar és un poble tradicional de pescadors situat al sud de Catalunya. És coneguda per la seva costa única, que consta de 16 km de longitud amb 30 cales i platges per a tots els gustos. El municipi inclou diferents nuclis de població: l'Ametlla de Mar, l'Àlia, Calafat, la Cala Nova, l'Estany, l'Hidalgo, Marina de Sant Jordi, Racons, les Roques Daurades, Sant Jordi d'Alfama, les Tres Cales.

El servei d'abastament fa arribar aigua potable a 8.048 abonats a través de 132 km de longitud de la xarxa. El consum mensual màxim durant el l'any 2023 ha estat de 104.131 m^3 i el mínim ha estat de 40.342 m^3

5. Balanç hídric

El balanç hídric recopila els diferents orígens i destinacions dels volums d'aigua que gestiona el servei d'abastament. Els principals blocs d'aquest balanç són el volum d'entrada des de diferents fonts; el volum d'aigua exportada, ja sigui, la venda d'aigua en alta o en baixa; els consums dels usuaris; i les pèrdues d'aigua que es generen en el procés. Per tant, tota l'aigua que es consumeix més la suma de les pèrdues hauria de, en teoria, ser la mateixa que la que s'introdueix a la xarxa.

A més, els pèrdues d'aigua estan segmentades per components per facilitar la traçabilitat de possibles millores de la xarxa per augmentar l'eficiència d'aquesta. Aquestes components de l'aigua perduda hi apareixen conceptes com els errors dels comptadors, consums no autoritzats de possibles frauds i fuites que es poden trobar al llarg de la xarxa d'abastament.

A partir dels requisits del balanç dels diferents components es realitza aquest estudi mitjançant el mètode "Anàlisi per components". La consideració d'aquest mètode és degut a la disponibilitat i l'accés a les dades que demana aquest.

En el cas del servei de l'Ametlla de Mar s'ha observat, com es mostra en el [balanç Hidràulic](#) en l'apartat d'Annexos d'aquest document, que el total del volum d'entrada en el període d'estudi ha estat de $1.347.940 \text{ m}^3$. El servei consta de 4 punts d'entrada d'aigua. Tres corresponen a la compra d'aigua en alta al Consorci d'aigües de Tarragona i una extracció de pou que representa un percentatge molt petit del volum. El volum d'aigua facturada és de 764.550 m^3 .

6. Indicadors de compliment

El estudi hídric consta també d'un sistema d'indicadors d'acompliment els quals proporcionen una comprensió de l'estat actual del servei pel que fa a la gestió de fuites i pressions, que permeten, si s'aplica de forma continuada, avaluar l'efectivitat de les millores implementades. També, ajuda a la identificació més eficientment d'aquestes potencials millores que necessita la xarxa per a reduir les pèrdues d'aigua.

6.1. Índex d'indicadors de fuites

Aquest sistema d'indicadors, proporcionats des de la mateixa ACA, conté dotze indicadors que calculen les pèrdues d'aigua a partir de la caracterització del servei mitjançant un seguit de fórmules que s'aclareixen en la mateixa Guia.

Els indicadors del servei és pot trobar en l'apartat d'Annexos: [Indicadors per a la gestió de Fuites.](#)

Aquests indicadors mostren que la pèrdua real per escomesa és de 186,7 l/escomesa/dia o les pèrdues reals per longitud que assoleix els 11.413,3 l/km/dia. Son aspectes que s'han de tenir en compte per a possibles millores de la xarxa d'abastament i millorar el rendiment del servei.

6.2. Índex d'indicadors de pressió

En el cas de la pressió en el que el servei gestiona l'abastament d'aigua es realitza, donada la dificultat per l'obtenció de dades, d'una manera qualitativa. Juntament amb una contextualització, l'indicador ha de permetre fer un seguiment de les accions que adopta l'empresa per la gestió de les pressions del servei.

El servei de l'Ametlla de mar respon als indicadors de pressió de la següent manera:

Indicador per a la gestió de la pressió

ID Criteri	Pregunta	Resposta
p1.1	Es pot afirmar que la pressió en el servei d'abastament no pot excedir en cap moment un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí
p1.2	El rang de variació de la pressió màxima diària a les diferents zones de pressió a la xarxa és inferior a 30 mca?	Sí
p1.3	Es monitoritza amb una periodicitat horària les pressions màximes en punts de la xarxa crítics i es guarda registre dels valors?	Parcialment
p1.4	Es disposa de mitjans tècnics per limitar automàticament les pressions màximes per sota d'un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí
p1.5	Existeixen zones de pressió diferenciades i separades hidràulicament per poder limitar les pressions màximes?	Parcialment
p1.6	Es modula la pressió a la xarxa depenent de l'hora del dia / cabal injectat / pressió en punts crítics de la xarxa?	Parcialment

7. Annexos

7.1. Balanç hidràulic

Aigua importada [AI] 1.257.037 Percentatge respecte a [VE]: 93,3% Fiabilitat: A Marge: ± 04%	Volum d'entrada [VE] 1.347.940 Marge: ± 04%	Consum autoritzat [CA] 764.550 Percentatge respecte a [VE]: 56,7%	Consum autoritzat facturat [CAF] 764.550 Percentatge respecte a [VE]: 56,7% Marge: ± 08%		Aigua facturada [F] 764.550 Percentatge respecte a [VE]: 56,7% Marge: ± 08%
				Consum facturat i mesurat [CAFM] 764.550 Percentatge respecte a [VE]: 56,7% Fiabilitat: B Marge: ± 08%	
			Consum autoritzat no facturat [CANF] 0 Percentatge respecte a [VE]: 0,0%		
Aigua produïda [AP] 90.903 Percentatge respecte a [VE]: 6,7% Fiabilitat: A Marge: ± 04%		Pèrdues d'aigua [P] 583.390 Percentatge respecte a [VE]: 43,3%	Pèrdues aparents o comercials [PA] 35.003 Percentatge respecte a [VE]: 2,6% Marge: ± 35%		Aigua no facturada [NF] 583.390 Percentatge respecte a [VE]: 43,3% Marge: ± 14%
				Error dels comptadors [EC] 35.003 Percentatge respecte a [VE]: 2,6% Fiabilitat: C Marge: ± 35%	
			Pèrdues reals [PR] 548.387 Percentatge respecte a [VE]: 40,7% Marge: ± 22%	Fuites en conducció de transport [FCT] 23.336 Percentatge respecte a [VE]: 1,7% Fiabilitat: B Marge: ± 29%	
				Fuites en conducció de distribució [FCD] 390.871 Percentatge respecte a [VE]: 29,0% Fiabilitat: B Marge: ± 29%	
				Fuites en dipòsits d'emmagatzematge [FD] 17.502 Percentatge respecte a [VE]: 1,3% Fiabilitat: B Marge: ± 29%	
				Fuites en escomeses [FE] 116.678 Percentatge respecte a [VE]: 8,7% Fiabilitat: B Marge: ± 29%	
			Altres pèrdues no caracteritzades [APNC] 0 Percentatge respecte a [VE]: 8,7% #N/D		

Taula 1: Balanç Hidràulic de l'Ametlla de Mar

7.2. Indicadors de compliment

Indicadors per a la gestió de fuites

Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	186,7	35%	120,7	252,6
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	11.413,3	23%	8.795,5	14.031,1
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	9,3	35%	6,0	12,6
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	6,28	58%	2,62	9,94

Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	11,9	45%	6,6	17,3
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	4,6%	#N/D	#N/D	#N/D

Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	43,3%	14%	37,1%	49,5%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	198,6	31%	137,0	260,2

Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!	#iVALOR!

Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	57,6	27%	42,0	73,1
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	15,4	38%	9,5	21,3
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	152,3	27%	111,1	193,4

Taula 2: Indicadors de fuites de l'Ametlla de Mar

7.3. Dades Generals del Servei

Validació de dades final	Restaurar formulari
--------------------------	---------------------

Unitat de gestió (Municipi/s):	L'Ametlla de Mar	
Gestor/s:	Aqualia FCC	
Nom de la persona de contacte:	SALVADOR SALSE BELART	
Email:	ssalseb@fcc.es	
Telèfon:	626223113	
Extensió:		
Data de preparació de les dades (dd/mm/aaaa):	06/02/2024	(*) Dins del període d'avaluació.
Data inicial del període d'avaluació (dd/mm/aaaa):	01/01/2023	
Data final del període d'avaluació (dd/mm/aaaa):	31/12/2023	
Període d'avaluació (dies):	365	
Nombre total d'abonats:	8.048	
Mida de l'abastament	Petit	
(*) Consum mensual màxim (m3):	104.131	
(*) Consum mensual mínim (m3):	40.342	
Mètode de càlcul:	Anàlisi per components	

Cota màxima del servei d'abastament (m):	116,5
Cota mínima del servei d'abastament (m):	10,0

Nombre de punts d'entrada: 4

pel càlcul d' $|AP|$, $|AI|$

<i>Típus d'entrada (***)</i>	<i>Volum (m3)</i>	<i>Percentatge (*)</i>	<i>Operador que ven</i>	<i>ID cabalímetre (**)</i>	<i>Típus de cabalímetre</i>	<i>Observacions</i>
Recepció en alta	394.043	29,2%	CAT	3 CALAS		Caseta CAT Tres Cales
Procedent de pou	90.903	6,7%		E11Q1029384K	Mecànic	Nou Pou Sant Jordi Bosc
Recepció en alta	241.790	17,9%	CAT	MARINA-ST. JORDI(CALAFAT)		Caseta CAT Marina
Recepció en alta	621.204	46,1%	CAT	L'AMETLLA		Caseta CAT Ametlla
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
		0,0%				
	1.347.940	100,0%				

(*) Pel que fa al volum total d'entrada

(**) Assignar la denominació que s'emprarà en l'esquema

(***) L'opció "Altres" requereix aclariment a la casella d'observacions

0

(*) Pel que fa al volum total d'entrada
(**) Assignar la denominació que s'emprarà en l'esquema
(***) L'opció "Altres" requereix aclariment a la casella d'observacions

Recordar adjuntar un esquema en PDF a l'enviament d'aquest full de càlcul. Per a la ubicació de cabalímetres emprar el mateix ID que el proporcionat en apartats anteriors.

Recordar adjuntar un document en PDF.

Validació de dades final

Observacions:

			Observacions:
[AE]	Aigua exportada:	0	m ³
[CAFMI]	Consum facturat i mesurat:	764.550	m ³
[CAFNI]	Consum facturat i no mesurat:		m ³
[CANMI]	Consum no facturat i mesurat:		m ³
[CANNI]	Consum no facturat i no mesurat:		m ³

Escollir opció:	
0	

		Observacions:
[CNA]	Consum no autoritzat:	
[EC]	Error dels comptadors:	

Escollir opció:	
0	
35.003	

			Observacions:
[FCT]	Fuites en conduccions de transport:	23.336	m ³
[FCD]	Fuites en conduccions de distribució:	390.871	m ³
[FD]	Fuites en dipòsits d' emmagatzematge:	17.502	m ³
[FE]	Fuites en escomeses:	116.678	m ³

[LR]	Longitud de la xarxa:	132	km	Observacions:
------	-----------------------	-----	----	---------------

Material	Procentaj (%)
Fosa dúctil	7,0%
Fosa gris	
Fibrociment	28,0%
Formigó	
Polietilè	31,2%
Policlorur de vinil (PVC)	30,5%
Plàstic reforçat amb fibra de vidre	

Ferro	0,9%
Ferro galvanitzat	
Acer	0,0%
Altres	2,4%
	100,0%

(*) Respecte a la longitud total de la xarxa

				Observacions:
[NA]	Nombre d'escomeses:	8.048	nre.	
[LA]	Longitud mitjana per escomesa:	1,2	m	
[PMF]	Pressió mitjana de funcionament:	29	mca	
[PMG]	Pressió mínima garantida:	20	mca	
[AR]	Nombre d'avaries a la xarxa:	76	nre.	
[AA]	Nombre d' avaries en escomeses:	124	nre.	
[CR]	Reparacions per control actiu de fuites:	201	nre.	

Indicador per a la gestió de la pressió

ID Criteri	Pregunta	Resposta	Observacions:
p1.1	Es pot afirmar que la pressió en el servei d'abastament no pot excedir en cap moment un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí	
p1.2	El rang de variació de la pressió màxima diària a les diferents zones de pressió a la xarxa és inferior a 30 mca?	Sí	
p1.3	Es monitoritza amb una periodicitat horària les pressions màximes en punts de la xarxa crítics i es guarda registre dels valors?	Parcialment	
p1.4	Es disposa de mitjans tècnics per limitar automàticament les pressions màximes per sota d'un 30% la pressió màxima de subministrament?	Sí	
p1.5	Existeixen zones de pressió diferenciades i separades hidràulicament per poder limitar les pressions màximes?	Parcialment	
p1.6	Es modula la pressió a la xarxa depenent de l'hora del dia / cabal injectat / pressió en punts crítics de la xarxa?	Parcialment	

Macromedicació. Volum mesurat d'aigua produïda [AP]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
ap.1	Percentatge de volum mesurat	Quin percentatge de l'aigua tractada/produïda es mesura?
ap.2	Periodicitat amb la qual es realitza la verificació electrònica dels mesuradors	Amh quina periodicitat es realitzen les verificacions electròniques?
ap.3	Abast de la verificació electrònica	Quin nivell d'errors de transferència de dades és revisada com a part del procés de verificació?
ap.4	Rigor dels procediments de verificació electrònica	Es realitzen per personal propi o extern?
ap.5	Edat dels mesuradors	Quina és l'edat mitjana del/dels mesurador/s? (El càlcul de l'edat mitjana es realitza en base al volum que mesuri cada mesurador en el cas que n'hi hagi més d'un).
ap.6	Periodicitat amb la qual es realitzen lectures	Quina descriu millor la periodicitat amb la qual es realitzen les lectures periòdiques dels mesuradors que s'utilitzen per calcular el balanç?
ap.7	Procediment per a la detecció d'anomalies	Què descriu millor el procediment utilitzat per identificar errors o anomalies en les dades de volum d'aigua tractada/produïda? En aquest apartat s'inclouen valors atípics, nuls o que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ap.8	Periodicitat amb la qual es revisen les dades per detectar anomalies	Quina descriu millor la periodicitat amb què es realitzen revisions de les dades per identificar errors o anomalies? Aquests inclouen valors atípics i nuls, que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ap.9	Suport documental	S'aporta document justificatiu del valor declarat, amb proves documentals i/o fotogràfiques.

Resposta	Observacions:
>99%	
Almenys anual	
Es comproven cada any o menys els errors en tota la cadena de transmissió de la dada, acarant els valors registrats amb el marcat a la pantalla del mesurador.	
Propi	
5-10 anys	
Una vegada per mes	
Manual, mitjançant fulls de càlcul	
Diària	
Es justifiquen els càlculs i s'aporten proves documentals dels valors declarats que suposen entre el 50% i el 90% del volum	

Macromedicació. Volum mesurat d'aigua importada [Al]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
ai.1	Percentatge de volum mesurat	Quin percentatge de l'aigua importada es mesura?
ai.2	Periodicitat amb la qual realitza la verificació electrònica dels mesuradors	Amh quina periodicitat es realitzen les verificacions electròniques?
ai.3	Abast de la verificació electrònica	Quin nivell d'errors de transferència de dades és revisada com a part del procés de verificació?
ai.4	Rigor dels procediments de verificació electrònica	Es realitzen per personal propi o extern?
ai.5	Edat dels mesuradors	Quina és l'edat mitjana del/dels mesurador/s? (El càlcul de l'edat mitjana es realitza en base al volum que mesuri cada mesurador en el cas que n'hi hagi més d'un).
ai.6	Periodicitat amb la qual es realitzen lectures	Quina descriu millor la periodicitat amb la qual es realitzen les lectures periòdiques dels mesuradors que s'utilitzen per calcular el balanç?
ai.7	Procediment per a la detecció d'anomalies	Que descriu millor el procediment utilitzat per identificar errors o anomalies en les dades de volum d'aigua importada? En aquest apartat s'inclouen valors atípics, nuls o que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ai.8	Periodicitat amb la qual es revisen les dades per detectar anomalies	Quina descriu millor la periodicitat amb que es realitzen revisions de les dades per identificar errors o anomalies? Aquests inclouen valors atípics i nuls, que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ai.9	Suport documental	S'aporta document justificatiu del valor declarat, amb proves documentals i/o fotogràfiques.

Resposta	Observacions:
> 99%	
Almenys anual	
Es comproven cada any o menys els errors en tota la cadena de transmissió de la dada, acarant els valors registrats amb el marcat a la pantalla del mesurador.	
Propi	
5-10 anys	
Una vegada per mes	
Manual, mitjançant fulls de càlcul	
Diària	
Es justifiquen els càlculs i s'aporten proves documentals dels valors declarats que suposen entre el 50% i el 90% del volum	

Macromedicació. Volum mesurat d'aigua exportada [AE]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
ae.1	Percentatge de volum mesurat	Quin percentatge de l'aigua exportada es mesura?
ae.2	Periodicitat amb la qual realitza la verificació electrònica dels mesuradors	Amb quina periodicitat es realitzen les verificacions electròniques?
ae.3	Abast de la verificació electrònica	Quin nivell d'errors de transferència de dades és revisada com a part del procés de verificació?
ae.4	Rigor dels procediments de verificació electrònica	Es realitzen per personal propi o extern?
ae.5	Edat dels mesuradors	Quina és l'edat mitjana del/dels mesurador/s? (El càlcul de l'edat mitjana es realitza en base al volum que mesuri cada mesurador en el cas que n'hi hagi més d'un).
ae.6	Periodicitat amb la qual es realitzen lectures	Quina descriu millor la periodicitat amb la qual es realitzen les lectures periòdiques dels mesuradors que s'utilitzen per calcular el balanç?
ae.7	Procediment per a la detecció d'anomalies	Que descriu millor el procediment utilitzat per identificar errors o anomalies en les dades de volum d'aigua exportada? En aquest apartat s'inclouen valors atípics, nuls o que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ae.8	Periodicitat amb la qual es revisen les dades per detectar anomalies	Quina descriu millor la periodicitat amb què es realitzen revisions de les dades per identificar errors o anomalies? Aquests inclouen valors atípics i nuls, que poden reflectir una llacuna en el registre de dades.
ae.9	Suport documental	S'aporta document justificatiu del valor declarat, amb proves documentals i/o fotogràfiques.

[illegible]

Estimació. Volum no mesurat d' [AP]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
vnmap.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
vnmap.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
vnmap.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
Volum per temps de funcionament real del subministrament	
Si	
Interna	

Estimació. Volum no mesurat d' [AI]

ID Criterio	Àrea temàtica	Pregunta
vnmai.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
vnmai.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
vnmai.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Respuesta	Observaciones:
Volum per temps de funcionament estimat del subministrament	
Si	
Interna	

Estimació. Volum no mesurat d' [AE]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
vnmae.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
vnmae.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
vnmae.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
	No s'exporta aigua
	No s'exporta aigua
	No s'exporta aigua

Micromedicació. Consum facturat i mesurat [CAFM]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
cafm.1	Ràtio d'èxit en lectures	Quin percentatge de factures s'estima en un cicle de facturació típic?
cafm.2	Conciliació	Quina opció és la que millor descriu la correcció de consums facturats erronis en períodes de lectura anteriors?
cafm.3	Periodicitat de la conciliació	Amb quina periodicitat es realitza la correcció de consums facturats erronis en períodes de lectura anteriors?
cafm.4	Auditoria processos de facturació i lectura de comptadors	Quina opció descriu millor l'auditoria del procés de facturació?
cafm.5	Verificació de les lectures	Quina opció descriu millor la verificació de lectures?
cafm.6	Periodicitat de lectura	Amb quina periodicitat llegeix el gestor els comptadors dels seus abonats? Per als serveis d'abastament amb múltiples periodicitats de lectura, seleccioni la periodicitat de lectura que es realitza en la major part dels abonats.
cafm.7	Porratgeig	Es prorrateja el volum de [CAFM] perquè representi el consum ocorregut exactament durant el període auditat?
cafm.8	Revisió interna	Amb quina periodicitat es produeix la revisió interna dels volums del [CAFM] per part del personal de l'empresa que ofereix el servei d'abastament d'aigua?
cafm.9	Revisió interna	Amb quin nivell de detall s'examina els volums del [CAFM] en la revisió interna?
cafm.10	Revisió externa	Quan es va realitzar l'última revisió de les dades de facturació per part d'entitat independent?
cafm.11	Revisió externa	En la revisió per part d'una entitat independent, amb quin nivell de detall es va examinar el procés de facturació?

Resposta	Observacions:
> 5%-10%	
Els consums passats erronis es corregeixen en termes de volum i de facturació. Els nous volums facturats es recalculquen automàticament	
Bimensual	
Les dades de facturació s'avaluen anualment en cerca d'errors generals, però no s'ha realitzat una anàlisi específica dels errors sistemàtics en el tractament de les dades	
Les comprovacions es realitzen automàticament en el moment de la lectura en base a llindars fixos i es verifiquen posteriorment mitjançant un programari en base a les dades històriques de l'abonat	
Bimensual	
Si	
Cada cicle de facturació	
Totals agrupats per tipus d'ús o classe d'abonat i comptes específics marcats per consum anòmal amb un programari específic	
Fa més de 5 anys, o no estic segur	
No s'està segur	

Estimacions. Consum facturat i no mesurat [CAFNM]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
cafnm.1	% de factures calculades sense disposar de la lectura d'un mesurador	Quina porció dels abonats facturats són no mesurats (% expressat en funció del nombre total d'abonats)?
cafnm.2	Càlcul de la dada d'entrada	Metodologia per quantificar el consum dels usuaris no mesurats
cafnm.3	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descriu la metodologia per estimar la dada d'entrada?
cafnm.4	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?
cafnm.5	Periodicitat de facturació	Amb quina periodicitat s'estima el consum d'un usuari no mesurat?

Resposta	Observacions:
> 5%-10%. Cap amb escomesa de DN30 o superior	
Estimacions basades en assumpcions de consum segons les característiques dels usuaris (és a dir, tipus d'usuari o mida de mesurador)	
Sí	
Interna	
Bimensual	

Micromedicació. Consum no facturat i mesurat [CANFM]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
canfm.1	Penetració del mesurament mitjançant comptadors d'aigua en els subministraments no facturats	Percentatge de serveis no facturats que compten amb comptador sobre el total de serveis no facturats?
canfm.2	Periodicitat de lectura	Amb quina periodicitat es llegeix el comptador de cada abonat no facturat? Per a serveis d'abastament amb múltiples periodicitats de lectura, seleccioni la periodicitat de lectura que descriu la majoria dels seus abonats no facturats
canfm.3	Periodicitat de revisió dels consums	Amb quina periodicitat es revisen els volums mesurats no facturats per detectar errors?
canfm.4	Política mesuradors per a abonats amb comptador no facturats	Quin tipus de mesurador s'instal·la i cada quant es renova?

Resposta	Observacions:
Desconegut	
Bimensual	
Cada cicle de facturació	
S'instal·len comptadors nous amb la mateixa qualitat que a la resta d'usuaris. Es mantenen la mateixa política de renovació que amb els altres usuaris	

Estimacions. Consum no facturat i no mesurat [CANFNM]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
canfm.1	Inventari	En quina mesura es coneix l'abast de l'ús d'aigua no facturada i no mesurada?
canfm.2	Documentació	Quina opció descriu millor els registres que es mantenen per als esdeveniments d'ús d'aigua no facturada i no mesurada?
canfm.3	Càlcul de la dada d'entrada	Com s'estima la major part de l'ús d'aigua no facturada i no mesurada?
canfm.4	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
Desconegut	
Hi ha documentació, però no especifica per a cada esdeveniment	
Suposició	
Interna	

Estimacions. Consum no autoritzat [CNA]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
cna.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com s'estima la dada d'entrada?
cna.2	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?
cna.3	Seguiment i supervisió	Quina opció descriu millor l'abast del seguiment i la supervisió del consum no autoritzat?

Resposta	Observacions:
Estadístiques de casos extrets d'inspeccions en camp. El càlcul no es troba documentat	
Interna	
Recerca ocasional realitzada i documentada específicament per identificar el consum no autoritzat, que va més enllà dels esdeveniments descoberts de forma reactiva	

Estimacions. Errors dels comptadors [EC]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
ec.1	Periodicitat d'assajos reactius	Assaja els comptadors de forma reactiva (és a dir, quan es produeix una queixa d'un abonat o una alarma de facturació/consum s'activa)? En el cas dels comptadors de petit calibre (<=DN20), quina opció descriu millor la periodicitat amb la qual es realitzen assajos proactius (és a dir, aquells que es realitzen sense que s'hagi produït la queixa d'un abonat o l'activació d'una alarma de facturació/consum)?
ec.2	Periodicitat d'assajos a comptadors residencials de < = DN20	Quina opció descriu millor quins comptadors s'inclouen en les activitats de comprovació proactiva de comptadors de petit calibre?
ec.3	Mostreig per a l'assaig a petits comptadors	Per als comptadors de mitjà i gran calibre, quina opció descriu millor la periodicitat amb la qual es realitzen assajos proactius?
ec.4	Periodicitat d'assajos a mitjans i grans comptadors	Quina opció descriu millor quins comptadors s'inclouen en les activitats de comprovació proactiva de comotadors de mitjà i gran calibre?
ec.5	Mitjans i grans comptadors assajats	Quina opció descriu millor la forma en què es va estimar l'entrada de dades?
ec.6	Càlcul i font de dades	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
ec.7	Documentació disponible	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?
ec.8	Validació	Quina és l'edat mitjana dels comptadors?
ec.9	Pràctiques de substitució de comptadors residencials de < = DN20	Quina és l'edat mitjana dels comptadors?
ec.10	Pràctiques de substitució de comptadors no residencials de > = DN25	
ec.11	Control de qualitat dels comptadors	Es realitzen controls de qualitat de la metrologia dels comptadors abans de ser instal·lats (controls addicionals als realitzats pel fabricant)

Resposta	Observacions:
No es realitzen assajos reactius	Es realitzen assajos, verificacions i comprobacions però no s'emet informe
És una activitat ocasional, l'últim esforç es va realitzar fa menys de 5 anys comptat des del període auditat	
Proactiu - mostra representativa de tots els comptadors residencials	
És una activitat ocasional, l'últim esforç es va realitzar fa menys de 5 a comptat des del periodo auditat	
Assaigs adreçats a subconjunts de comptadors més nombrosos	
Estimacions de l'error de mesurament fixes	
No	
Interna	
<10 anys	
<8 anys	
Més d'un 2%	

Estimacions. Fuites en conduccions de transport [FCT]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
fct.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
fct.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
fct.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
S'ha seguit estrictament la metodologia aprovada	
Si	
Interna	

Estimacions. Fuites en conduccions de distribució [FCD]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
fcd.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
fcd.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
fcd.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
S'ha seguit estrictament la metodologia aprovada	
Si	
Interna	

Estimacions. Fuites en dipòsits [FD]

Margen:	Marge:	Pregunta
fd.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
fd.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
fd.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
S'ha seguit estrictament la metodologia aprovada	
Si	
Interna	

Estimacions. Fuites en escomeses [FE]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
fa.1	Càlcul de la dada d'entrada	Quina descriu millor la forma en què es va estimar la dada d'entrada?
fa.2	Documentació disponible	Hi ha documentació disponible en la qual es descrigui la metodologia per estimar la dada d'entrada?
fa.3	Validació	De quina forma ha sigut validada la metodologia per estimar la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
S'ha seguit estrictament la metodologia aprovada	
Si	
Interna	

Longitud de la xarxa [LR]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
lr.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
lr.2	Actualització d'inventari	Quina opció descriu millor com es manté al dia l'inventari de la xarxa?
lr.3	Validació d'inventari	Quina opció descriu millor la forma en què l'inventari de la xarxa es valida en camp?

Resposta	Observacions:
Es calcula a partir de l' inventari de la xarxa, que s'emmagatzema en suport SIG i que està basat en cartografia oficial, en un percentatge major o igual que el 90%	
Les addicions o supressions s'actualitzen en l'inventari de la xarxa, almenys anualment	
Es duen a terme validacions en camp (en les operacions diàries o en projectes específics de validació)	

Nombre d'escomeses [NA]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
na.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
na.2	Informació base	En què es basa el recompte d'escomeses?
na.3	Informació base	S'inclouen en la dada d'entrada les escomeses inactives (però encara pressuritzades)? Poden ser amb o sense comptador.
na.4	Actualització d'inventari	Quina opció descriu millor com es manté actualitzat l'inventari d'escomeses (GIS, sistema de facturació, etc.)?
na.5	Validació d'inventari	Quina opció descriu millor com es valida en camp l'inventari d'escomeses (SIG, sistema de facturació, etc.)?

Resposta	Observacions:
Extret de l'inventari (GIS, sistema de facturació, etc.) en un percentatge inferior al 90%	
Basat en el recompte de comptadors o recompte d'abonats	
No	
Les addicions o sostraccions s'actualitzen en l'inventari (GIS, sistema de facturació, etc.), almenys anualment	
La validació de camp es realitza per a tot el servei d'abastament (és a dir, en les operacions diàries o en projectes de validació específics)	

Longitud mitjana per escomesa [LA]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
la.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
la.2	Completitud de l'inventari	Quina és l'opció que millor descriu com es manté actualitzat l'inventari de les escomeses i la ubicació dels comptadors?
la.3	Validació de l'inventari	Quina opció descriu millor la forma en què l'inventari de les escomeses es valida en camp?

Resposta	Observacions:
Suposició	
Les addicions o sostraccions s'actualitzen en l'inventari d'escomeses i ubicació dels comptadors, però amb una periodicitat major que l'anual	
Es duen a terme validacions en camp (en les operacions diàries o en projectes específics de validació)	

Pressió mitjana de funcionament [PMF]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
pmf.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
pmf.2	Abast de les dades de pressió recollides	Quina opció descriu millor com es recullen les lectures de pressió puntuals (per exemple, a les bogues de reg)?
pmf.3	Ubicació de les dades de pressió en temps real recollides	Quina opció descriu millor el lloc on es recullen les dades de pressió continua (mitjançant data loggers (registre temporal) o telemetria (registre permanent))?
pmf.4	Captura de la variació estacional de les dades de pressió en temps real	Quina opció descriu millor com es recullen les dades de la pressió continua?
pmf.5	Nombre de punts de pressió	Nombre de punts de mesura de la pressió permanents i monitoritzats en continu per km de canonada de distribució?
pmf.6	Validació	De quina forma ha sigut validat el càlcul de la dada d'entrada?

Resposta	Observacions:
Estimació aproximada deduïda dels mesuraments en camp, però no s'han realitzat anàlisis ni càlculs	
Es realitzen amb caràcter rutinari mesuraments puntuals, amb manòmetres, en hores de menor pressió.	
A les fronteres que delimiten la zona de pressió, a més d'alguns punts dins de la zona però que no representen el perfil de pressió complet	
Recollida de dades durant tot l'any mitjançant monitoratge continu, en intervals d'una hora o menys	
Més de 3 punts per cada 10 km de xarxa	
Interna	

Nombre d'avaries a la xarxa [AR]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
ar.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
ar.2	Informació base	Quina informació es recapta en el registre d'avaries?
ar.3	Traçabilitat	Quina opció descriu millor el suport en el qual s'emmagatzema la informació?

Resposta	Observacions:
Menys d'un 90% de la dada proporcionada ha estat extreta del registre d'avaries	
A més del nombre d'esdeveniments, es registra la ubicació i les característiques de l'avaría	
Suport informàtic bàsic (full de càlcul, etc.)	

Nombre d'avaries a l'escomesa[AA]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
aa.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
aa.2	Informació base	Quina informació es recapta en el registre d'avaries?
aa.3	Traçabilitat	Quina opció descriu millor el suport en el qual s'emmagatzema la informació?

Resposta	Observacions:
Menys d'un 90% de la dada proporcionada ha estat extreta del registre d'avaries	
A més del nombre d'esdeveniments, es registra la ubicació i les característiques de l'avaría	
Suport informàtic bàsic (full de càlcul, etc.)	


Reparacions per control actiu de fuites [CR]

ID Criteri	Àrea temàtica	Pregunta
cr.1	Càlcul de la dada d'entrada	Com es calcula la dada d'entrada?
cr.2	Informació base	Quina informació es recapta en el registre de reparacions?
cr.3	Traçabilitat	Quina opció descriu millor el suport en el qual s'emmagatzema la informació?

Resposta	Observacions:
Menys d'un 90% de la dada proporcionada ha estat extreta del registre de reparacions	
A més del nombre d'esdeveniments, es registra la ubicació i les característiques de la reparació	
Suport informàtic bàsic (full de càlcul, etc.)	


7.4. Esquema Sectorització

Il·lustració 1: Esquema de la sectorització del servei de l'Ametlla de Mar.

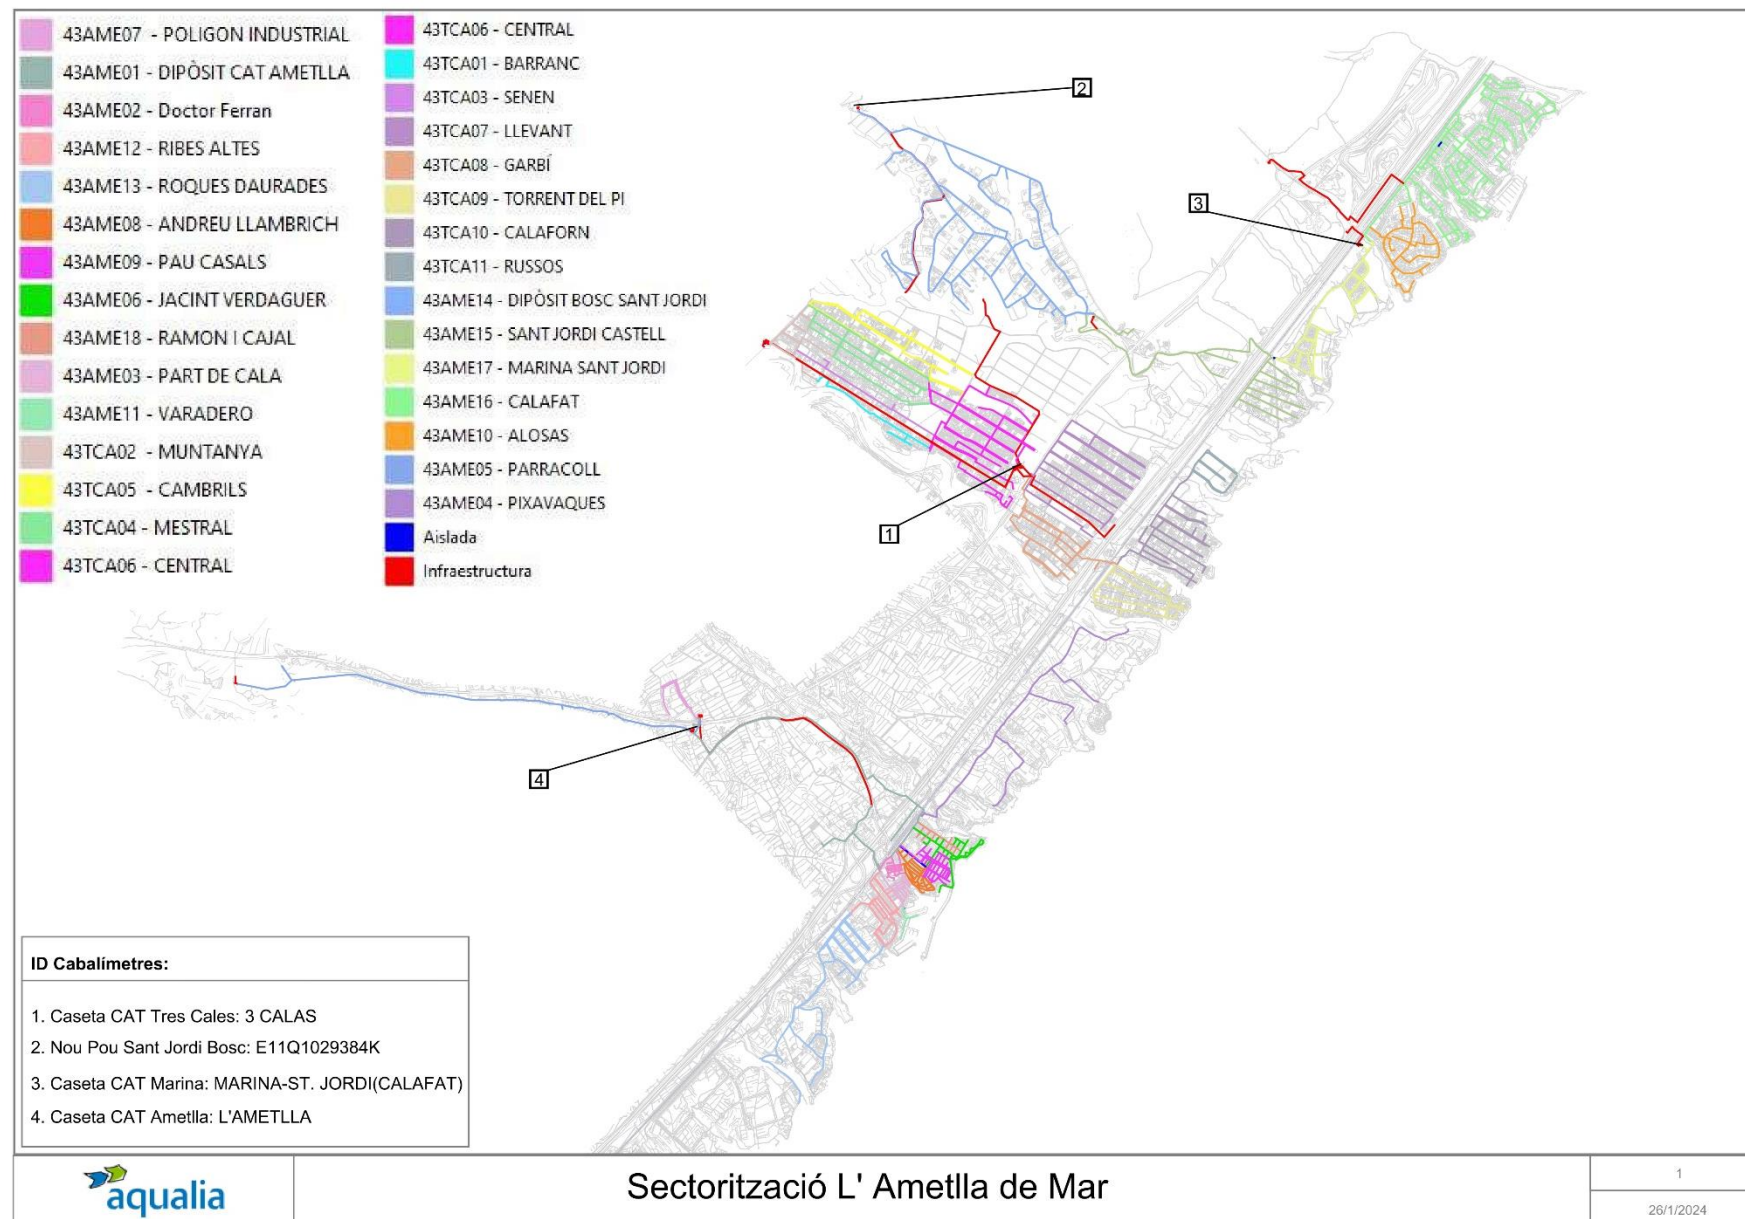

7.5. Esquema Vertical

Il·lustració 2: Esquema Vertical de l'Ametlla de Mar

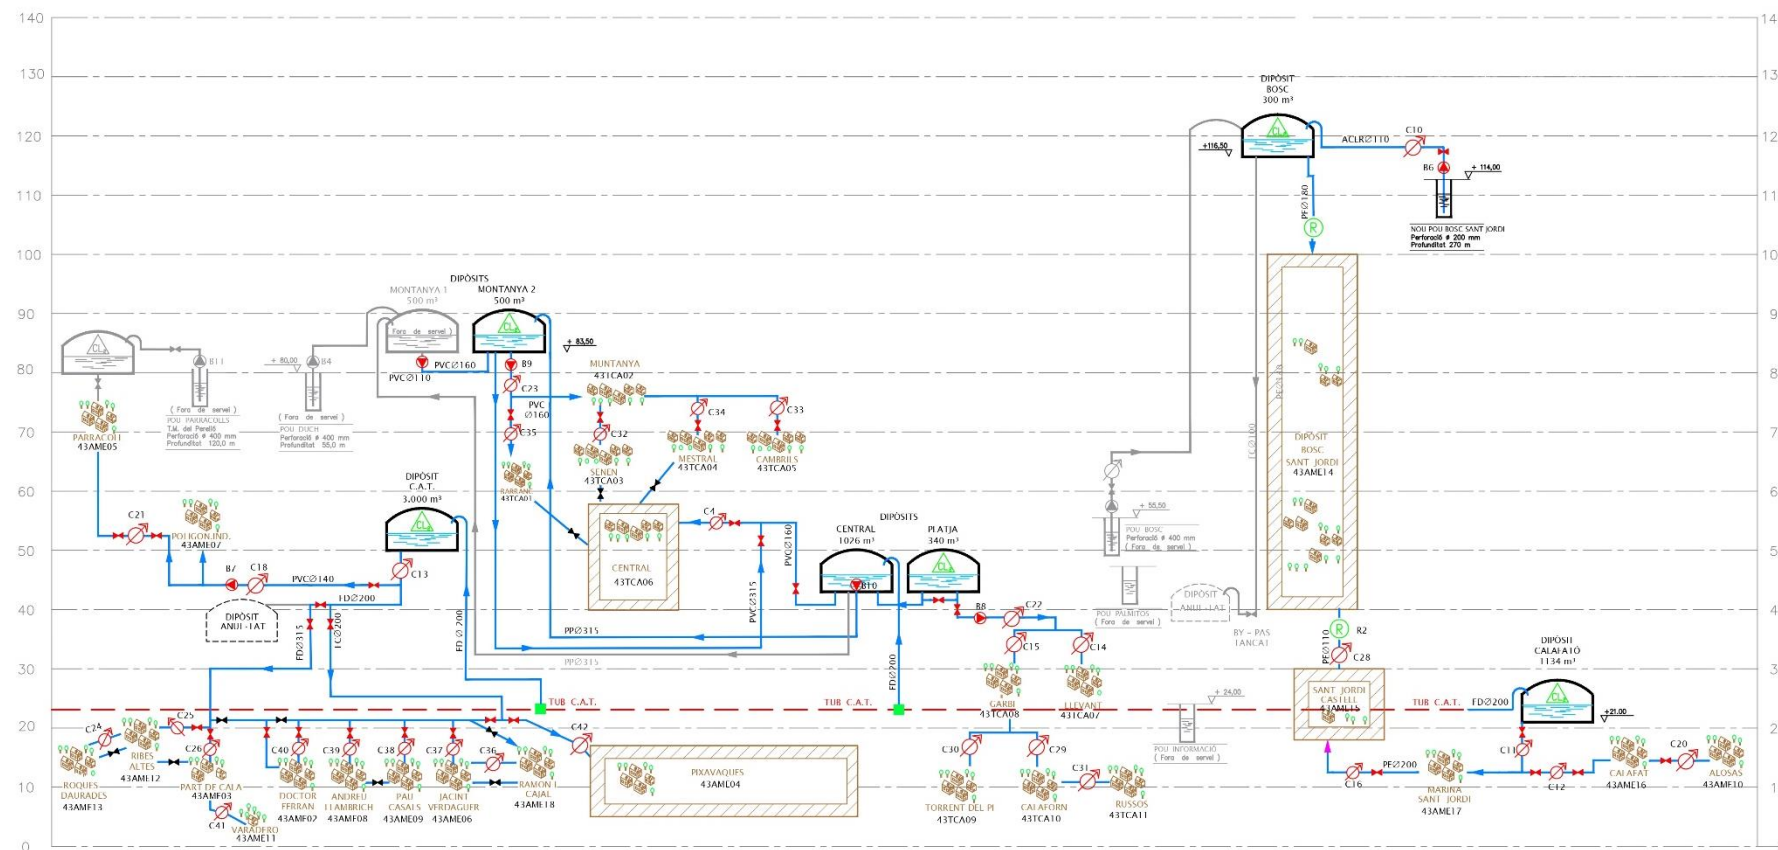

LEGENDA

— Conduccions Existents

▽ Cota de Nivell

● Bomba impulsió

■ Punt de connexió a la xarxa del C.A.T.

✂ Vàlvula tancada

CL Punt de cloració i control

✂ Vàlvula oberta

✂ Comptador

✂ Vàlvula Motoritzada

Ⓜ Reguladora de pressió

Aquest document és còpia del original i propietat de Aqualia, Gestión integral del agua, S A i de GRUPO FCC. La seva reproducció total o parcial com qualsevol cessió a tercers, requerirà la seva autorització expressa, restant en tot cas prohibida tota modificació unilateral del mateix.

	NOM	DATA	Servei Municipal d'Aigües de l'Ametlla de Mar.	aqualia
CAP de SERVEI	G. Figueras	04/2024		
COMPROBAT	G. Figueras	04/2024	ESQUEMA VERTICAL DE LES INSTAL·LACIONS	PLÀNOL 01
DELEGAT	F. Quintillà,	04/2024		
DIBUIXAT	M. Mià	04/2024		
ESCALA:	Gràfica			