


**Estado de las Fuentes Naturales
mayo 2012**


	Nombre Fuentes	Observaciones
1	Alamedilla del Berrocal fuente lavaderos	Caudal habitual
2	Alamedilla del Berrocal fuente del parque	Caudal alto
3	Alpargata	Conectada a red publica
4	Apeadero Guimorcondo	Caudal habitual
5	Pozo artesiano del Soto	seco
6	Bernuy 1 Calle Real 25	Solo corre cuando se pulsa en grifo, se deja correr
7	Bernuy 2 (camino dep.)	Se toma la muestra en el grifo.
8	Bernuy Lavaderos	Caudal habitual
9	Brieva pueblo	caudal bajo
10	Brieva camino avila 1	Caudal habitual
11	Brieva camino avila 2	seca
12	Brieva camino poligono vico	Caudal habitual
13	Canaleja	poco caudal posiblemente manantial atascado
14	Carretera de Narillos	Caudal habitual
15	Cordel de las Moruchas	Caudal habitual
16	Fuente Buena	Caudal habitual
17	Fuente Nueva	No conectada al manantial
18	La Encarnación	Caudal habitual
19	Pradillo	No conectada al manantial
20	Rio Adaja	Caudal habitual
21	Sonsoles Abajo	poco caudal
22	Sonsoles Arriba	poco caudal
23	Via del tren	muy poco caudal
24	Vivero de empresas	Caudal habitual
25	Fuente de la Rana	Vallada
26	Urraca (saliendo hacia el deposito)	Caudal habitual
27	Urraca miguel (Plaza)	Solo corre cuando se pulsa en grifo, se deja correr
28	Cañada real junto carril bici Urraca sentido Avila	Uso ganadero
29	Fuente de la viña	Conectada a red publica
30	Fuente sosa (lienzo norte)	Caudal habitual
31	Aldea prado	Entubada no se puede tomar muestra
32	Aldea junto al sondeo	Caudal alto
33	Aldea junto a centro usos multiples	Poco caudal
34	Fuente cerro San Mateo	Uso ganadero
35	Fuente bajo muralla patrimonio zona san segundo	Actualmente esta vallada, se toma muestra de todas formas.
36	Fuente de San segundo	Tomada del chorro bajo la piedra, al lado hay un grifo que es de red.
37	Fuente narrillos Plaza	Poco caudal

Situación de la Fuentes Naturales de Ávila no conectadas a la red


En Ávila:

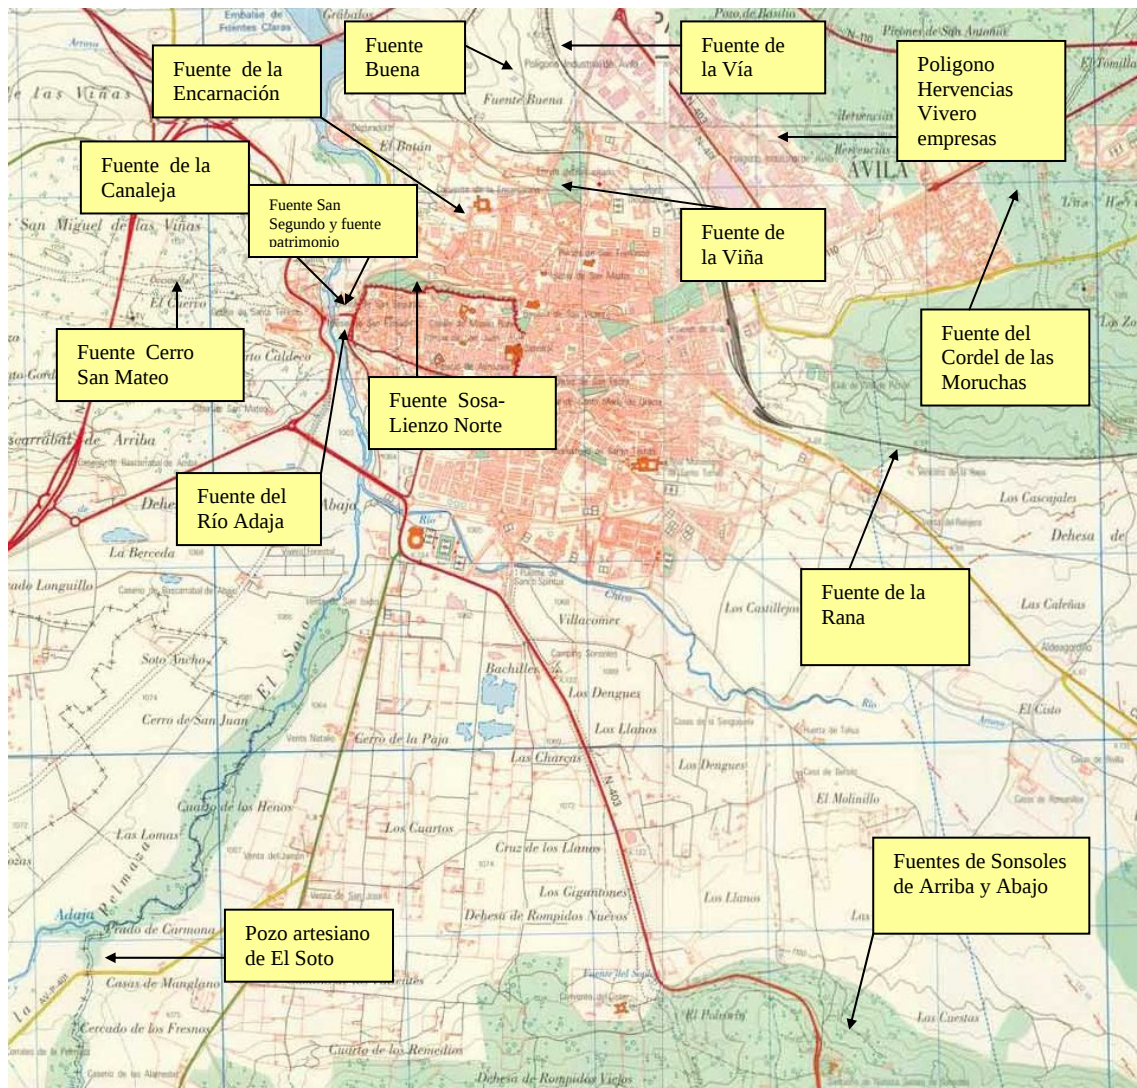


En Narrillos de San Leonardo:

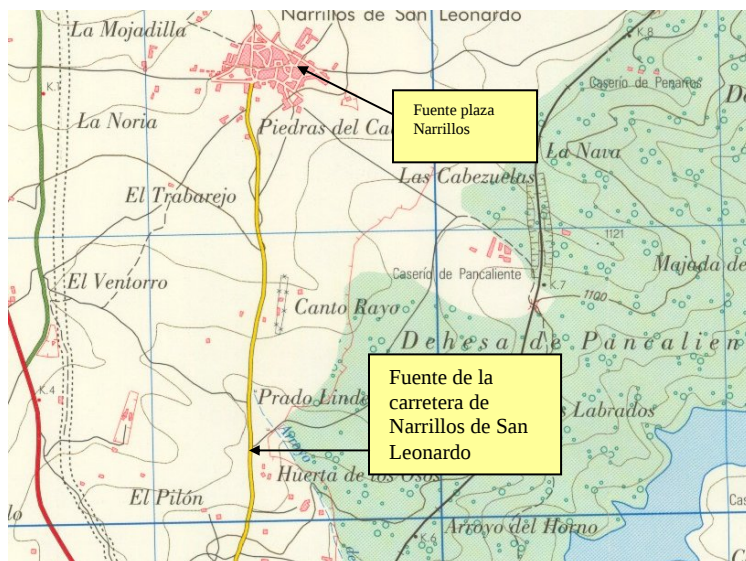


En La Alamedilla del Berrocal:

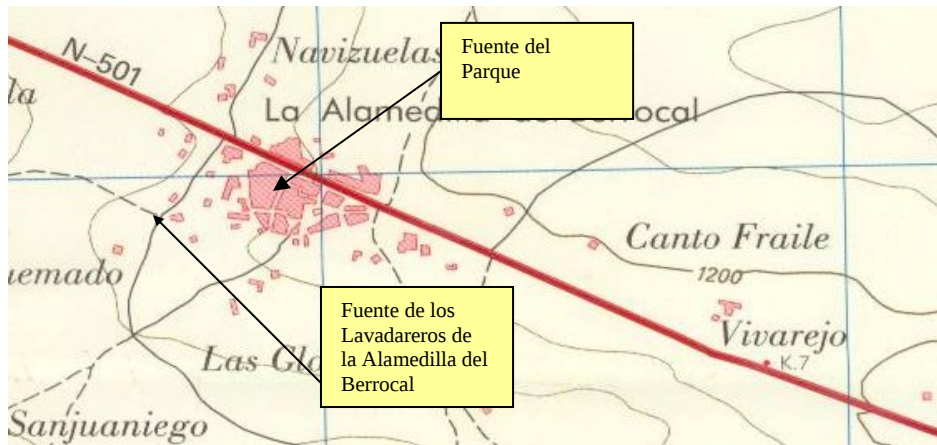


En Brieva:

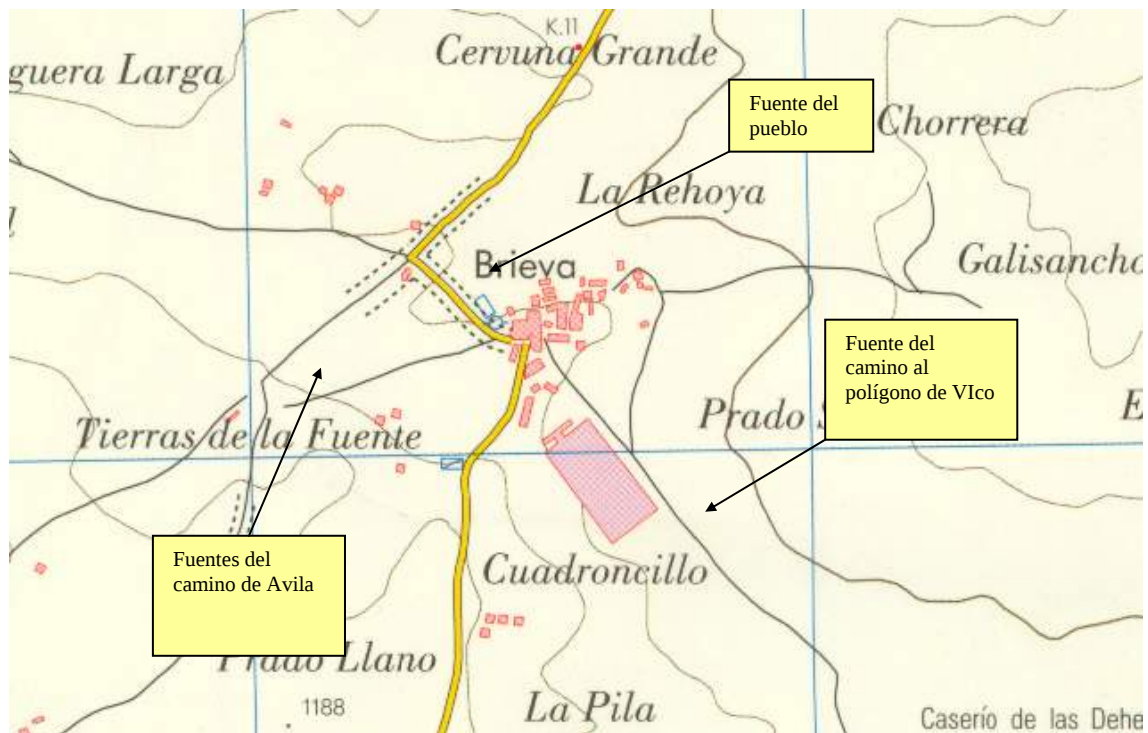

En Benuy Salinero:

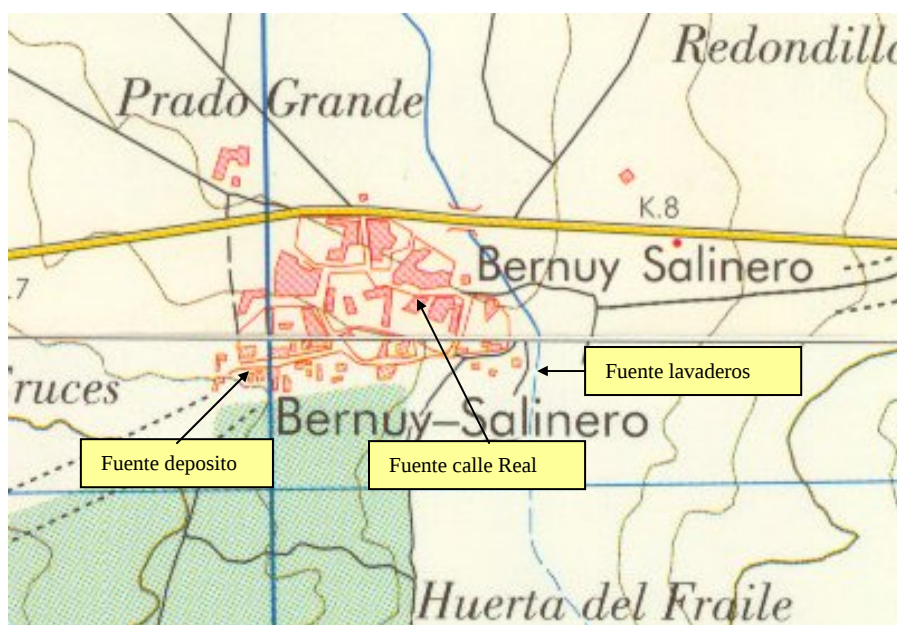


En Urraca Miguel:

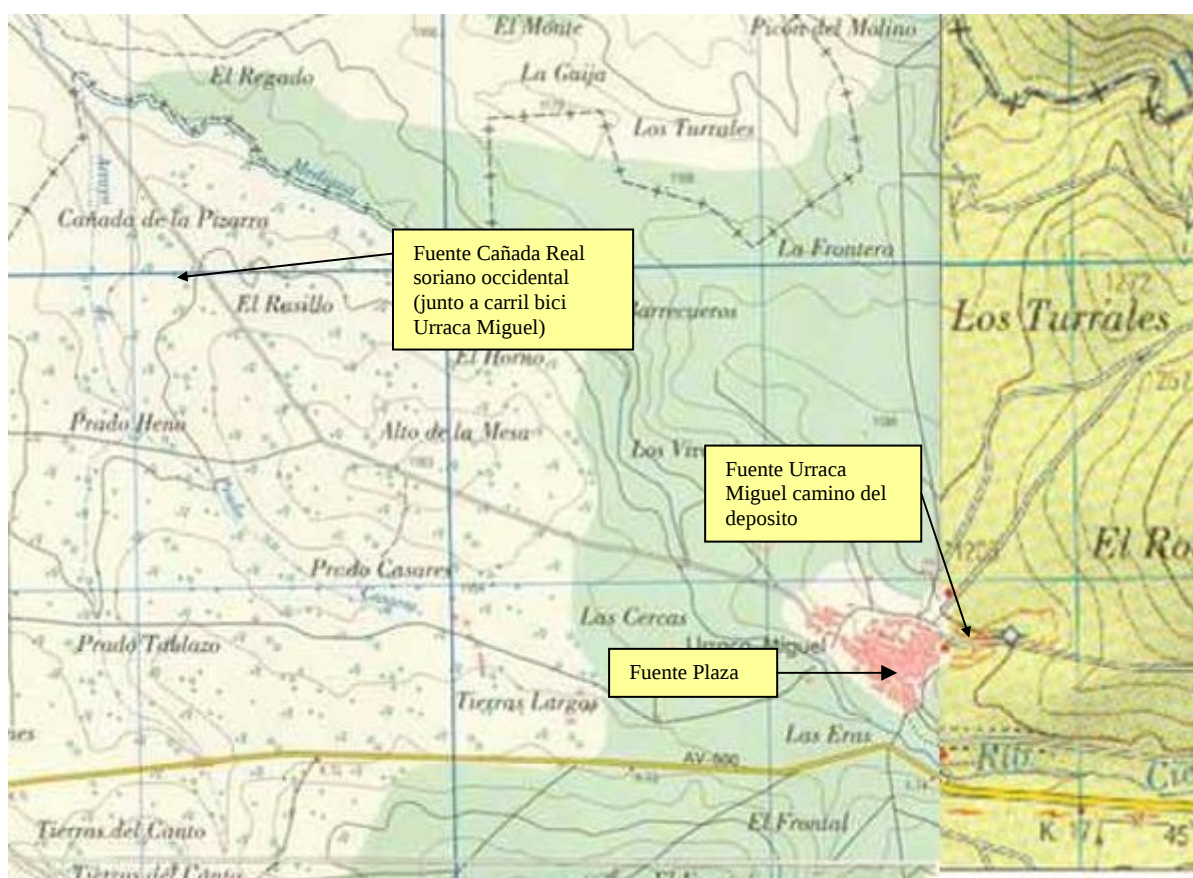

Aldea del Rey Niño:



Otras:

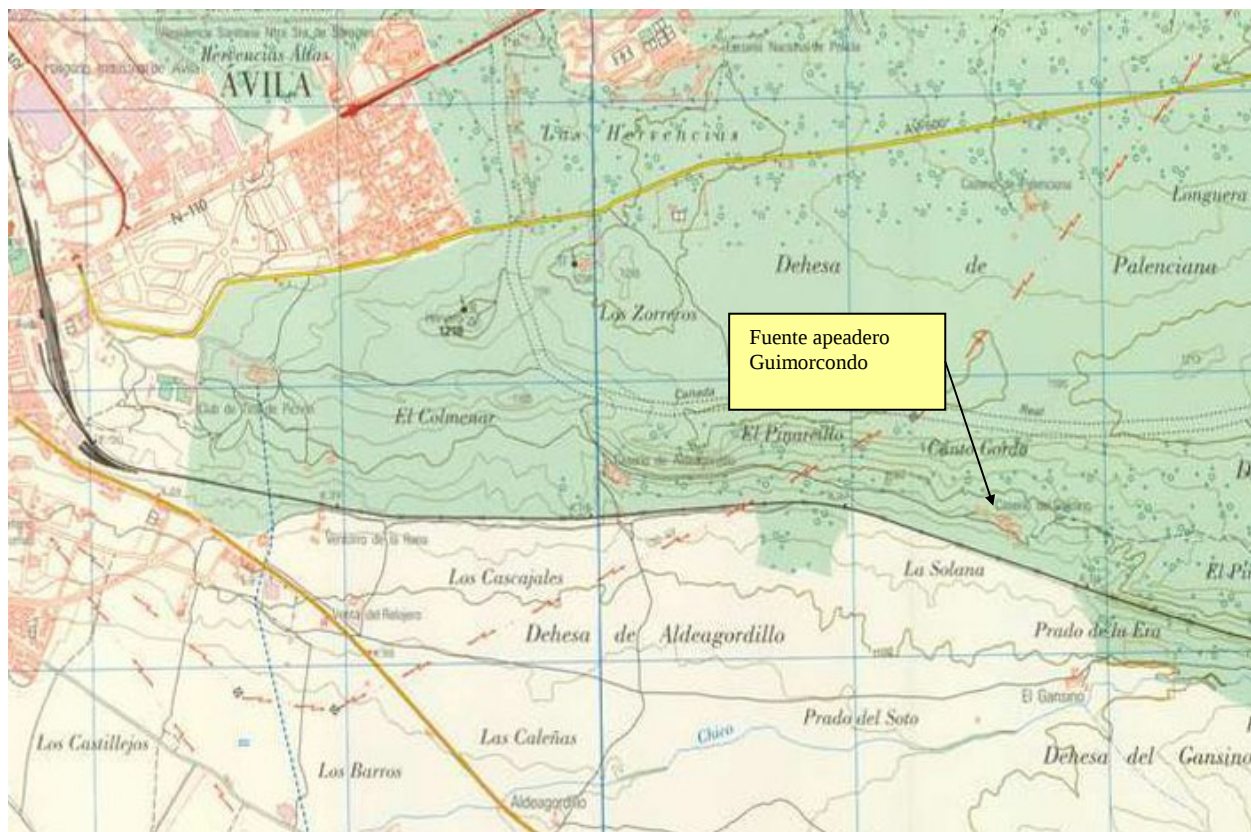

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002173_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE ALAMEDILLA PARQUE**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2173**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	10		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	277		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	29		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002177_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE ALAMEDILLA LAVADERO**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2177**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	16		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	203		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,0		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	15		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002270_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE ALDEA JUNTO CENTRO USOS MÚLTIPLES
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2270
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	20		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	87		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	76		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	12,7		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002269_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE ALDEA JUNTO A SONDEO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2269
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	8		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	10		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	38		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	33		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	9		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	222		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,1		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	26		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,4		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002210_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BAJO MURALLA PATRIMONIO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 25/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2210
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	8		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	145		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1.620		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	202		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.304		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,6		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,3		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	175		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:28/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002262_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE BERNUY LAVADEROS**

 Fecha de Toma: **21/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **22/05/2012**

 Fecha Inicio: **22/05/2012**

 Fecha Final: **28/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2262**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	13		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	13		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	46		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	76		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	84		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,2		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,3		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	12		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	11,5		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002263_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BERNUY C/REAL 25
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2263
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	150		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	43		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	150		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	71		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	498		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,8		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	32		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002225_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BRIEVA CAMINO AVILA 1
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 25/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2225
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	7		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	930		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	63		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	289		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	36		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:28/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002265_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BRIEVA PUEBLO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2265
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	2		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	153		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,6		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	8,4		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	20		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002170_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE CARRETERA NARRILLOS
Fecha de Toma: 14/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 15/05/2012
Fecha Inicio: 15/05/2012
Fecha Final: 18/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2170
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	41		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	40		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	645		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	56		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002175_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE CORDEL DE LAS MORUCHAS**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2175**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	23		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	7		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	6		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	488		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	41		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002174_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE LA ENCARNACIÓN**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2174**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	3		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	78		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	56		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	4		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.122		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	167		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002180_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE SOSA LIENZO NORTE
Fecha de Toma: 14/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 15/05/2012
Fecha Inicio: 15/05/2012
Fecha Final: 18/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2180
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	126		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	50		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.380		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,8		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	181		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002178_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE NARRILLOS PLAZA**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2178**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	42		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	688		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	30		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	485		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,6		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	57		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,6		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002209_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE URRACA MIGUEL
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 25/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2209
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	1		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	3		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	133		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	111		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	9		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	58		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:28/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002179_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE VIVERO DE EMPRESA
Fecha de Toma: 14/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 15/05/2012
Fecha Inicio: 15/05/2012
Fecha Final: 18/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2179
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	92		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	14		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.053		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	258		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002267_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BERNUY CAMINO DEPÓSITO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2267
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	90		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	78		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	147		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	11,8		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002266_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BRIEVA CAMINO POLÍGONO VICO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2266
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	30		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	13		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	22		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	235		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,2		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	36		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002271_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE GUIMORCONDO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2271
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	2		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	60		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	62		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	58		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	123		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	7,6		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002273_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE RÍO ADAJA
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2273
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	123		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	79		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	52		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.575		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,4		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	228		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002172_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE SONSOLES ABAJO**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2172**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	8		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	183		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	160		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,0		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	14		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002171_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE SONSOLES ARRIBA
Fecha de Toma: 14/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 15/05/2012
Fecha Inicio: 15/05/2012
Fecha Final: 18/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2171
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	3		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	41		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	3		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	124		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,0		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	12		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002272_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE URRACA CAMINO DEPÓSITO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2272
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	3		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	65		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	74		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	196		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,2		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	11		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,2		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002268_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE CANALEJA
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2268
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	31		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	210		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	633		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,1		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	99		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002264_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE SAN SEGUNDO
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2264
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	1		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	153		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	9		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	131		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.341		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,6		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	175		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002261_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)
Teléfono:
Población: Avila
Fax:
Dirección: Carretera Avila Villacastín Km 3
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE VÍA
Fecha de Toma: 21/05/2012
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 22/05/2012
Fecha Inicio: 22/05/2012
Fecha Final: 28/05/2012
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2261
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	3		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	44		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	95		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	42		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	2.760		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,4		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	113		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:30/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-12-002176_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**

Teléfono:

 Población: **Avila**

Fax:

 Dirección: **Carretera Avila Villacastín Km 3**

 Provincia: **Avila**
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE FUENTEBUENA**

 Fecha de Toma: **14/05/2012**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **15/05/2012**

 Fecha Inicio: **15/05/2012**

 Fecha Final: **18/05/2012**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2176**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	65		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	7		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-COLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.038		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	110		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/05/2012
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ