Estado de las Fuentes Naturales
may-13

	Nombre Fuentes	Observaciones
1	Alamedilla del Berrocal fuente lavaderos	caudal normal
2	Alamedilla del Berrocal fuente del parque	caudal normal
3	Alpargata	Conectada a red publica
4	Apeadero Guimorcondo	caudal normal
5	Pozo artesiano del Soto	seco
6	Bernuy 1 Calle Real 25	regulada con grifo
7	Bernuy 2 (camino dep.)	seca
8	Bernuy Lavaderos	caudal normal
9	Brieva pueblo	caudal normal
10	Brieva camino avila 1	caudal normal
11	Brieva camino avila 2	caudal bajo
12	Brieva camino poligono vico	caudal normal
13	Canaleja	caudal bajo
14	Carretera de Narillos	caudal normal
15	Cordel de las Moruchas	caudal normal
16	Fuente Buena	caudal normal
17	Fuente Nueva	No conectada al manantial
18	La Encarnación	caudal normal
19	Pradillo	No conectada al manantial
20	Rio Adaja	caudal bajo
21	Sonsoles Abajo	caudal normal
22	Sonsoles Arriba	caudal normal
23	Via del tren	caudal bajo
24	Vivero de empresas	caudal normal
25	Fuente de la Rana	Vallada
26	Urraca (saliendo hacia el deposito)	caudal normal
27	Urraca miguel (Plaza)	regulada con grifo
28	Cañada real junto carril bici Urraca sentido Avila	Uso ganadero
29	Fuente de la viña	Conectada a red publica
30	Fuente sosa (lienzo norte)	caudal normal
31	Aldea prado	entubada
32	Aldea junto al sondeo	caudal normal
33	Aldea junto a centro usos multiples	casi seca, no muestreada
34	Fuente cerro San Mateo	Uso ganadero
35	Fuente bajo muralla patrimonio zona san segundo	no muestreada-no accesible
36	Fuente de San segundo	no muestreada-no accesible
37	Fuente narrillos Plaza	seca
38	Villa Florentino	caudal normal

Situación de la Fuentes Naturales de Ávila *no conectadas* a la red

En Ávila:

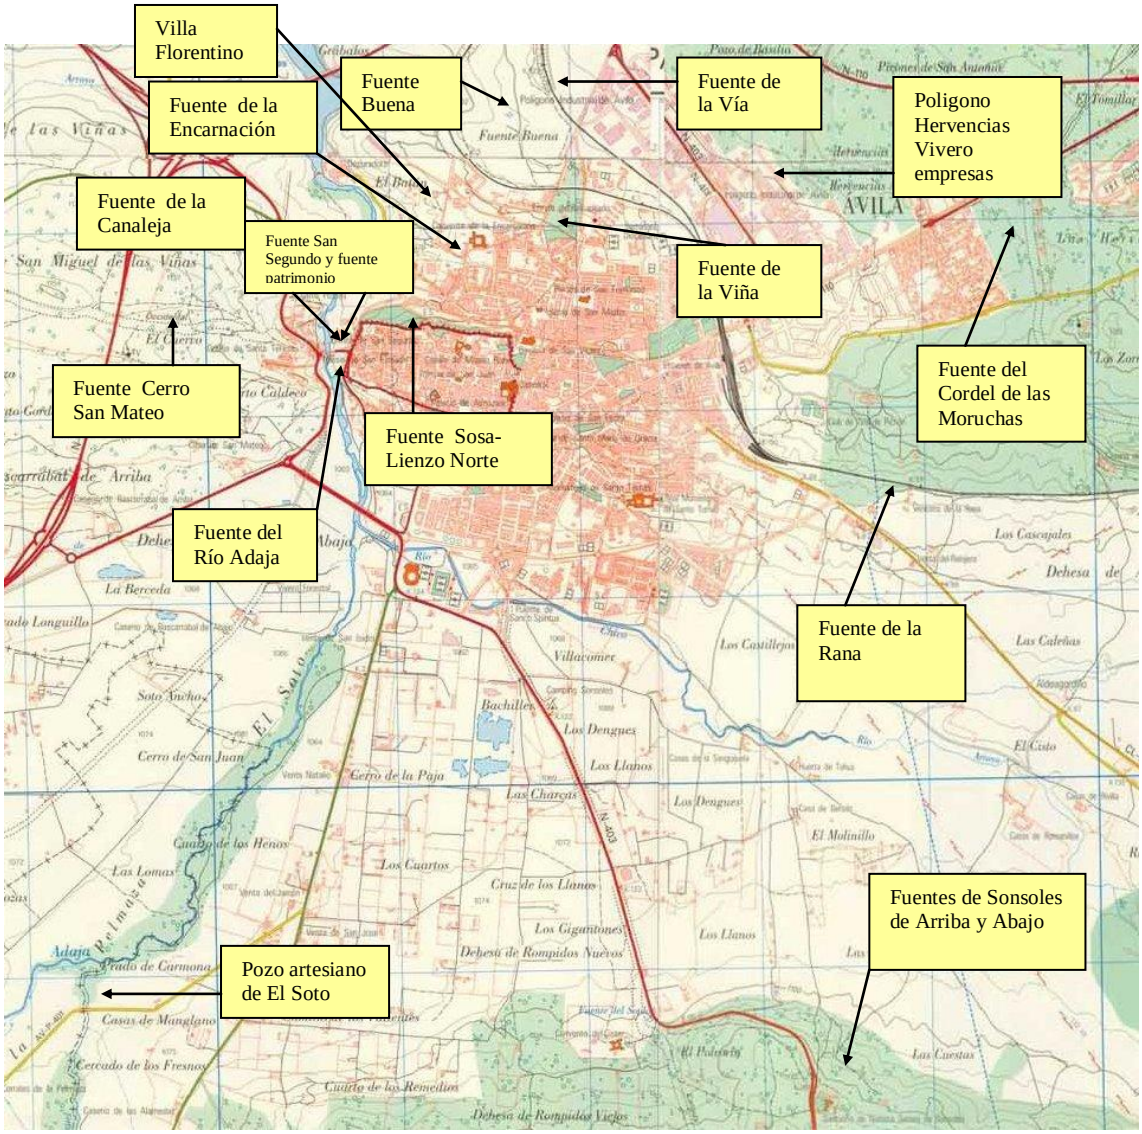

En Narrillos de San Leonardo:

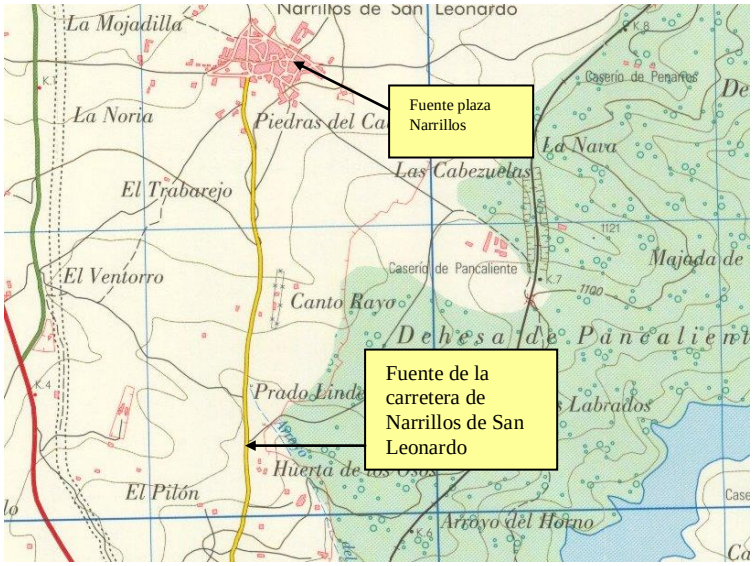

En La Alamedilla del Berrocal:

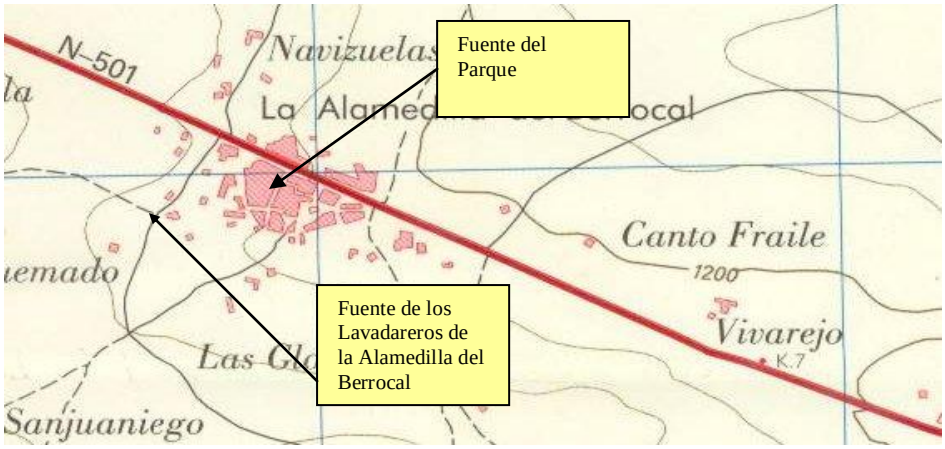

En Brieva:

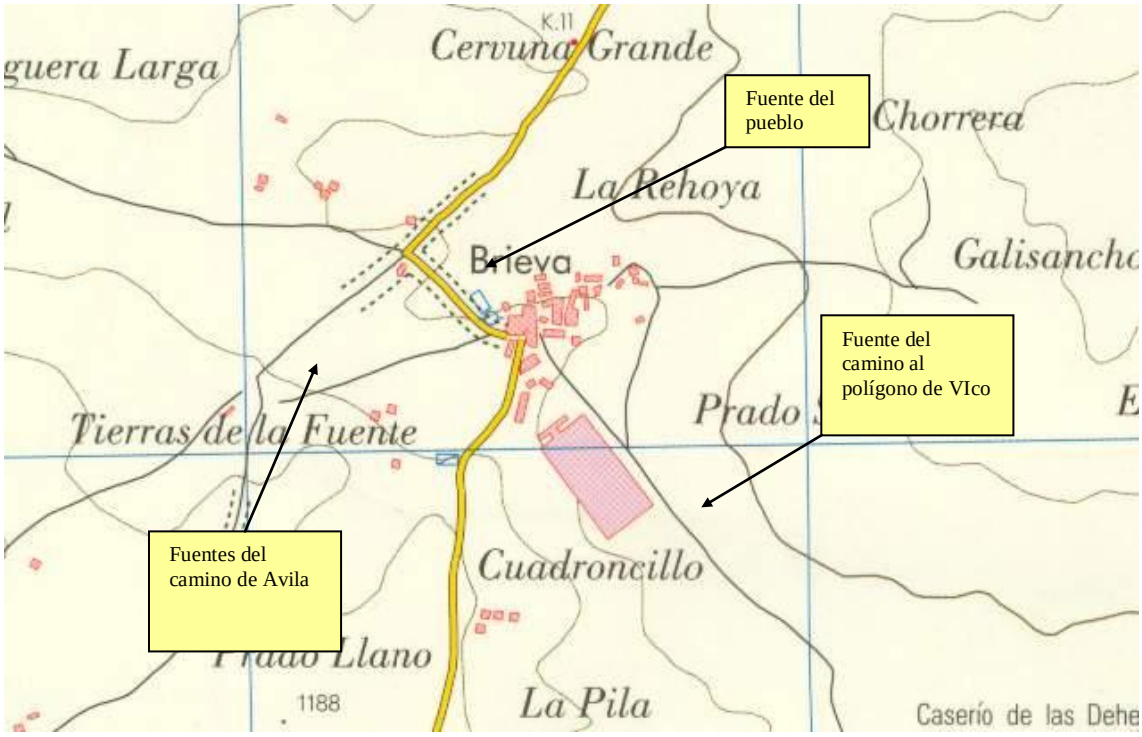

En Benuy Salinero:

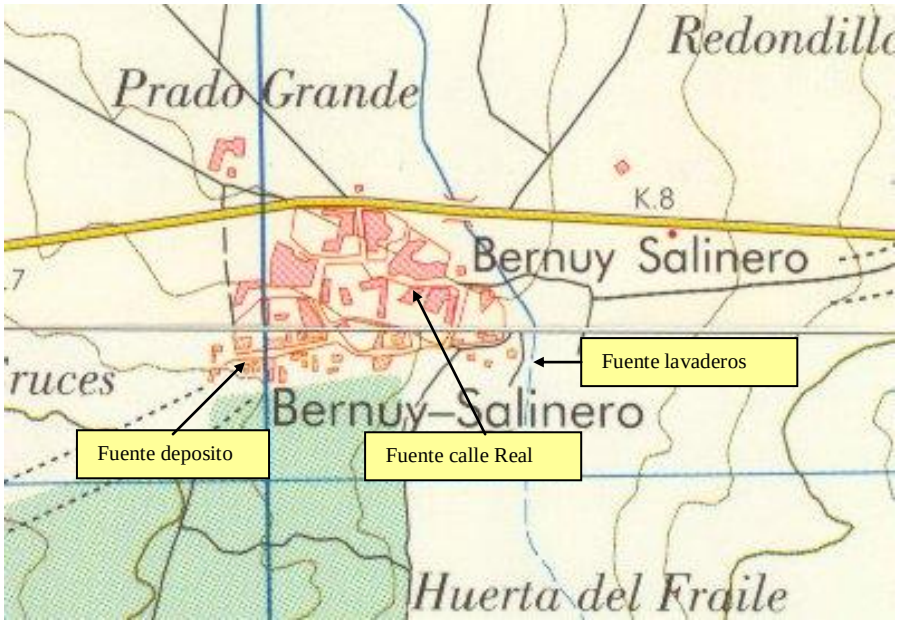

En Urraca Miguel:

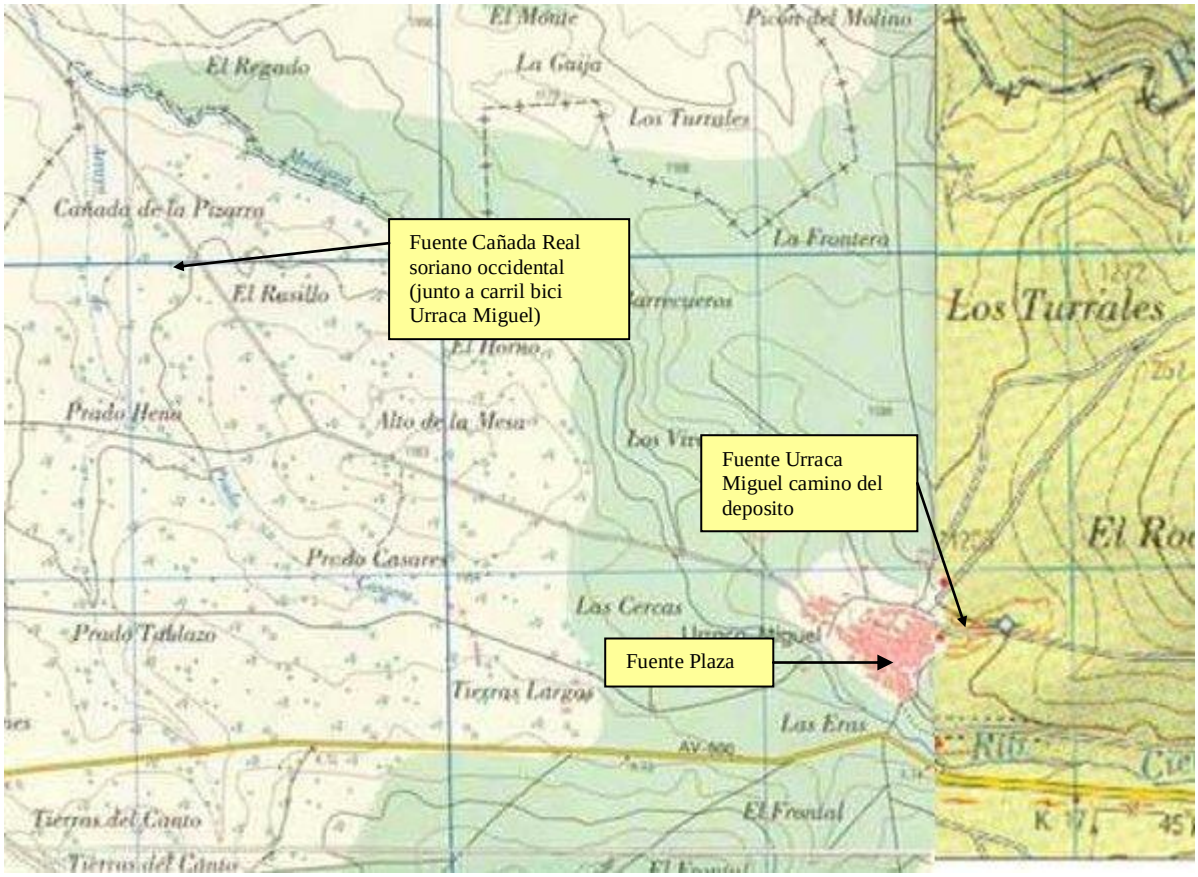

Aldea del Rey Niño:

Otras:

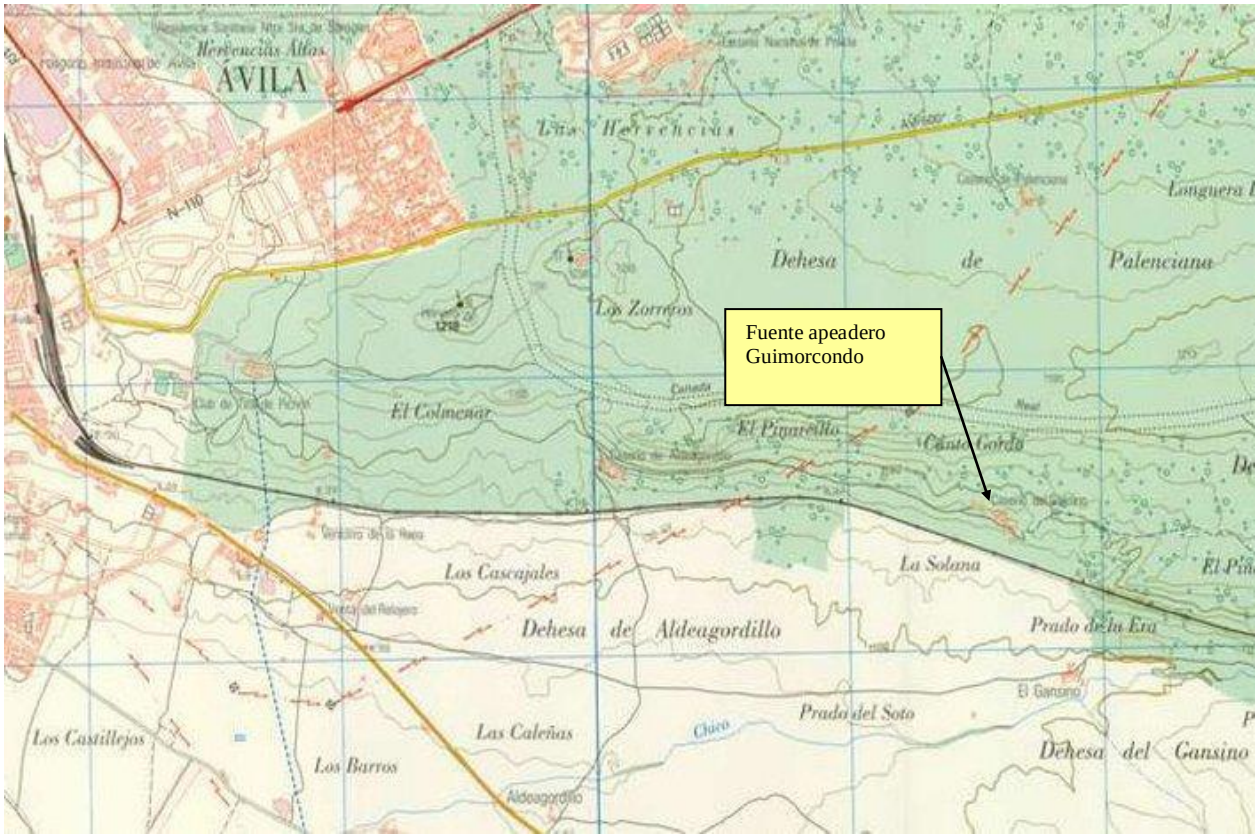

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002519_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE ALAMEDILLA LAVADERO**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2519**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	15		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	14		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	6		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	425		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,1		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	20		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002520_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE ALAMEDILLA PARQUE**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2520**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	8		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	298		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,7		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	33		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002698_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE ALDEA JUNTO A SONDEO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2698**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	6		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	22		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	59		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	18		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	206		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	4,0		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	11		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,7		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002699_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BERNUY C/REAL 25**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2699**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	38		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	70		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	890		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	519		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	31		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002700_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BERNUY LAVADEROS**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2700**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
@	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	45		0
@	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	124		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	107		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	256		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	21		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	96		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	3,8		5,0
@	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,2		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	181		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	2,0		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002701_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BRIEVA CAMINO AVILA 1**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2701**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	8		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	8		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	9		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	278		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	39		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002702_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BRIEVA CAMINO DEPÓSITO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2702**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	6		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	2		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	8		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	7		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	253		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,8		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	39		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002703_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BRIEVA CAMINO POLÍGONO VICO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2703**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
@	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	1		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	32		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	9		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	34		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	272		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
@	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,4		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	40		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002704_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE BRIEVA PUEBLO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2704**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	9		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	63		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	2		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	8		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	170		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	3,0		5,0
@	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,5		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	16		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002515_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE FUENTEBUENA**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2515**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	72		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	183		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	48		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	987		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,9		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	95		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002516_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE CANALEJA**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2516**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	590		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	934		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	153		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002705_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE CORDEL DE LAS MORUCHAS**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2705**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	29		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	11		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	477		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,5		5,0
@	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,3		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	82		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002532_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE CARRETERA NARRILLOS**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2532**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	35		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	130		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	38		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	809		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,4		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	51		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002706_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE GUIMORCONDO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2706**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	52		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	43		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	115		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	4,1		5,0
@	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,2		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	5,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002517_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE LA ENCARNACIÓN**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2517**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	82		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	40		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	12		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	1.163		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,9		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	165		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002707_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE RÍO ADAJA**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2707**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	36		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	64		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	11		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	1.450		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,0		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,6		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,8		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002708_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE SONSOLES ABAJO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2708**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	6		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	320		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	10		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	12		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	145		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,5		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	11		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,9		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002709_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE SONSOLES ARRIBA**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2709**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	5		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	68		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	7		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	242		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	17		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002521_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE SOSA LIENZO NORTE**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2521**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
@	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	256		0
@	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	81		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	330		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	100		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	915		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,0		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	113		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002710_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE URRACA CAMINO DEPÓSITO**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2710**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	56		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	176		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	10		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	187		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	11		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,5		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002711_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE URRACA MIGUEL**
Fecha de Toma:	**25/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**27/06/2013**
Fecha Inicio:	**27/06/2013**
Fecha Final:	**01/07/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2711**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	1		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	270		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	44		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	70		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	3,5		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,9		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	2,5		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:02/07/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002518_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE VÍA**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2518**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	46		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	120		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	72		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	2.440		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,7		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,9		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	103		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002556_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.**	Teléfono:	
Población:		Fax:	
Dirección:		Provincia:	

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE VILLA FLORENTINA**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**PERSONAL AQUALIA**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2556**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	32		50
NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	12		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	931		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,2		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	94		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico

INFORME DE ENSAYO

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-13-002513_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejeria de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	**AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA (AVILA)**	Teléfono:	
Población:	**Avila**	Fax:	
Dirección:	**Carretera Avila Villacastín Km 3**	Provincia:	**Avila**

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra:	**FUENTE NATURAL**
Municipio:	**AVILA**
Tipo P.Muestreo:	**FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo:	**FUENTE VIVERO DE EMPRESA**
Fecha de Toma:	**17/06/2013**
Recogida por:	**JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción:	**20/06/2013**
Fecha Inicio:	**20/06/2013**
Fecha Final:	**24/06/2013**
Cod. P.M.:	**NS**
Registro Nº:	**2513**
Tipo Análisis:	**FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

	Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
	ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@	NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	159		50
	NITRITOS RED	PNT-aq-NO2-02/01	mg/l	< 0,1		0,5
@	BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	43		0
	RECUENTO DE COLONIAS A 22ºC	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	79		
	AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
	CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-aq-CLORO LIBRE-01/01	mg/l	0		1,0
	COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
	CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20ºC	1.080		2.500
	OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,5		5,0
	PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
	SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
	SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	225		250
	TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	< 0,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:24/06/2013

ADRIÁN INGELMO RONCO

Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo
La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
La aparación de @ indica que el resultado sobrepasa al valor paramétrico