

LABORATORIO ETAP TALAVERA DE LA REINA

JUNTO AL CANAL BAJO DEL ALBERCHE

45600 -Talavera de la Reina · Telf. 925 599 334 Fax: 925 599 334

LABORATORIO CERTIFICADO BAJO NORMA DE CALIDAD ISO 9001 Y AUTORIZADO POR JCCM

Nº de Informe: C5-21-001054

Nº Registro Sanidad: LA/SA/TO/011

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: FCC-AQUALIA (TALAVERA DE LA REINA)
 Dirección: AVDA. CONSTITUCIÓN, 12
 Población: Talavera de la Reina (Toledo)

 Teléfono: 925 82 73 11
 Fax: 925 82 63 32

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: AGUA DE CONSUMO
 Municipio: TALAVERA DE LA REINA
 Tipo P.Muestreo: TRATAMIENTO
 Punto Muestreo: SALIDA ETAP VALDEFUENTES /

 Fecha de Toma: 21/09/2021 08:30:00
 Recogida por: PERSONAL AQUALIA

DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: 21/09/2021
 Fecha Inicio: 21/09/2021
 Fecha Final: 22/09/2021
 Código P.M.: 10292


 Registro nº: 1054
 Tipo Análisis: CONTROL ETAP TALAV M

RESULTADOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE (in situ)
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-C5-ColEcol-(1)ECOLI	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-C5-ColEcol-(1)COLI TOTAL	UFC/100 ml	0		0
COLOR	PNT-C5-Color-(1)	mg PtCo/l	< 5		15
OLOR	PNT-C5-OloSab-(1)OLOR	Ind. Dil.	0		3
SABOR	PNT-C5-OloSab-(1)SABOR	Ind. Dil.	0		3
TURBIDEZ	PNT-C5-Turbidez-(1)	UNF	0,40	±10,0 %	1,00
ALUMINIO	PNT-C5-Al-(1)	µg/l	19	±10,0 %	200
AMONIO	PNT-C5-Amonio-(1)	mg/l	< 0,05		0,50
COLOR LIBRE RESIDUAL	PNT-C5-Cloro-(2)	mg/l	0,96	±10,0 %	2,00
CONDUCTIVIDAD	PNT-C5-Conduct-(1)	µS/cm A 20°C	124	±10,0 %	2.500
HIERRO	PNT-C5-Fe-(1)	µg/l	< 10		200
MANGANESO	PNT-C5-Mn-(1)	µg/l	< 30		50
OXIDABILIDAD	PNT-C5-Oxidabil-(1)	mg/l	1,0	±20,0 %	5,0
PH	PNT-C5-pH-(1)	Unidades pH	6,78	±0,1	6,50 _ 9,50
DUREZA TOTAL (CA)	PNT-C5-Durezas-(1)	mg/l	30	±10,0 %	

Observaciones:

Responsable Técnico del Laboratorio

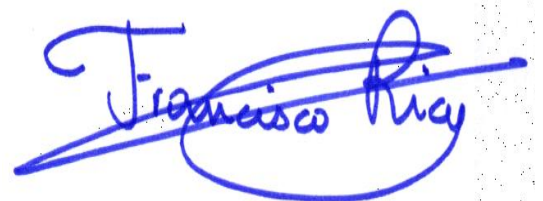

Fecha Informe: 22/09/2021

FRANCISCO RICO FERREIRA