

**LABORATORIO ETAP TALAVERA DE LA REINA**

JUNTO AL CANAL BAJO DEL ALBERCHE

45600 -Talavera de la Reina · Telf. 925 599 334 Fax: 925 599 334

LABORATORIO CERTIFICADO BAJO NORMA DE CALIDAD ISO 9001 Y AUTORIZADO POR JCCM

**Nº de Informe: C5-23-000427**

Nº Registro Sanidad: LA/SA/TO/011

**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

 Empresa: FCC-AQUALIA (TALAVERA DE LA REINA)  
 Dirección: AVDA. CONSTITUCIÓN, 12  
 Población: Talavera de la Reina (Toledo)

 Teléfono: 925 82 73 11  
 Fax: 925 82 63 32

**IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA**

 Tipo Muestra: AGUA DE CONSUMO  
 Municipio: TALAVERA DE LA REINA  
 Tipo P.Muestreo: TRATAMIENTO  
 Punto Muestreo: SALIDA ETAP VALDEFUENTES  
  
 Fecha de Toma: 18/04/2023 08:10:00  
 Recogida por: PERSONAL AQUALIA

**DATOS DE CONTROL**


 Fecha Recepción: 18/04/2023  
 Fecha Inicio: 18/04/2023  
 Fecha Final: 19/04/2023  
 Código P.M.: 10292  
  
 Registro nº: 427  
 Tipo Análisis: CONTROL ETAP TALAV M

**RESULTADOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE (in situ)**
**RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO**

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor paramétrico RD 3/2023
ESCHERICHIA COLI	PNT-C5-ColEcol-(1)ECOLI	UFC/100 ml	0		0
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-C5-ColEcol-(1)COLI TOTAL	UFC/100 ml	0		0
TURBIDEZ	PNT-C5-Turbidez-(1)	UNF	0,2	±10,0 %	2,0
COLOR	PNT-C5-Color-(1)	mg PtCo/l	< 5		
OLOR	PNT-C5-OloSab-(1)OLOR	Ind. Dil.	0		
SABOR	PNT-C5-OloSab-(1)SABOR	Ind. Dil.	0		
ALUMINIO	PNT-C5-Al-(1)	µg/l	79	±10,0 %	200
AMONIO	PNT-C5-Amonio-(1)	mg/l	< 0,05		0,50
CLORO LIBRE RESIDUAL	PNT-C5-Cloro-(2)	mg/l	1,0	±10,0 %	2,0
CONDUCTIVIDAD	PNT-C5-Conduct-(1)	µS/cm A 20°C	238	±10,0 %	2.500
HIERRO	PNT-C5-Fe-(1)	µg/l	< 10		200
MANGANESO	PNT-C5-Mn-(1)	µg/l	< 30		50
OXIDABILIDAD	PNT-C5-Oxidabil-(1)	mg/l	1,3	±20,0 %	5,0
PH	PNT-C5-pH-(1)	Unidades pH	7,4	±0,1 %	6,5 _ 9,5
DUREZA TOTAL (CA)	PNT-C5-Durezas-(1)	mg/l	65	±10,0 %	500

Observaciones:

Responsable Técnico del Laboratorio

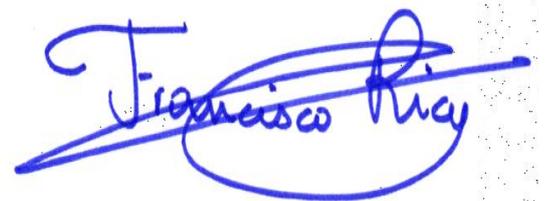

Fecha Informe: 19/04/2023

FRANCISCO RICO FERREIRA