


Estado de las Fuentes Naturales
9-may.-17


	Nombre Fuentes	Observaciones/fecha muestreo
1	Alamedilla del Berrocal fuente lavaderos	3 de mayo de 2017
2	Alamedilla del Berrocal fuente del parque	sin caudal
3	Alpargata	Conectada a red publica
4	Apeadero Guimorcondo	9 de mayo de 2017
5	Pozo artesiano del Soto	sin agua
6	Bernuy 1 Calle Real 25	25 de abril de 2017
7	Bernuy 2 (camino dep.)	25 de abril de 2017
8	Bernuy Lavaderos	25 de abril de 2017
9	Brieva pueblo	Conectada a red publica
10	Brieva camino avila 1	no muestreada
11	Brieva camino avila 2	no muestreada
12	Brieva camino poligono vico	no muestreada
13	Canaleja	3 de mayo de 2017
14	Carretera de Narillos	3 de mayo de 2017
15	Cordel de las Moruchas	9 de mayo de 2017
16	Fuente Buena	3 de mayo de 2017
17	Fuente Nueva	No conectada al manantial
18	La Encarnación	3 de mayo de 2017
19	Pradillo	No conectada al manantial
20	Rio Adaja	3 de mayo de 2017
21	Sonsoles Abajo	9 de mayo de 2017
22	Sonsoles Arriba	9 de mayo de 2017
23	Via del tren	3 de mayo de 2017
24	Vivero de empresas	9 de mayo de 2017
25	Fuente de la Rana	Vallada
26	Urraca (saliendo hacia el deposito)	25 de abril de 2017
27	Urraca miguel (Plaza)	25 de abril de 2017
28	Cañada real junto carril bici Urraca sentido Avila	Uso ganadero
29	Fuente de la viña	Conectada a red publica
30	Fuente sosa (lienzo norte)	3 de mayo de 2017
31	Aldea prado	no muestreada
32	Aldea junto al sondeo	9 de mayo de 2017
33	Aldea junto a centro usos multiples	no muestreada
34	Fuente cerro San Mateo	Uso ganadero
35	Fuente bajo muralla patrimonio zona san segundo	no accesible
36	Fuente de San segundo	3 de mayo de 2017
37	Fuente narrillos Plaza	3 de mayo de 2017
38	Villa Florentino	9 de mayo de 2017

Situación de la Fuentes Naturales de Ávila no conectadas a la red


En Ávila:

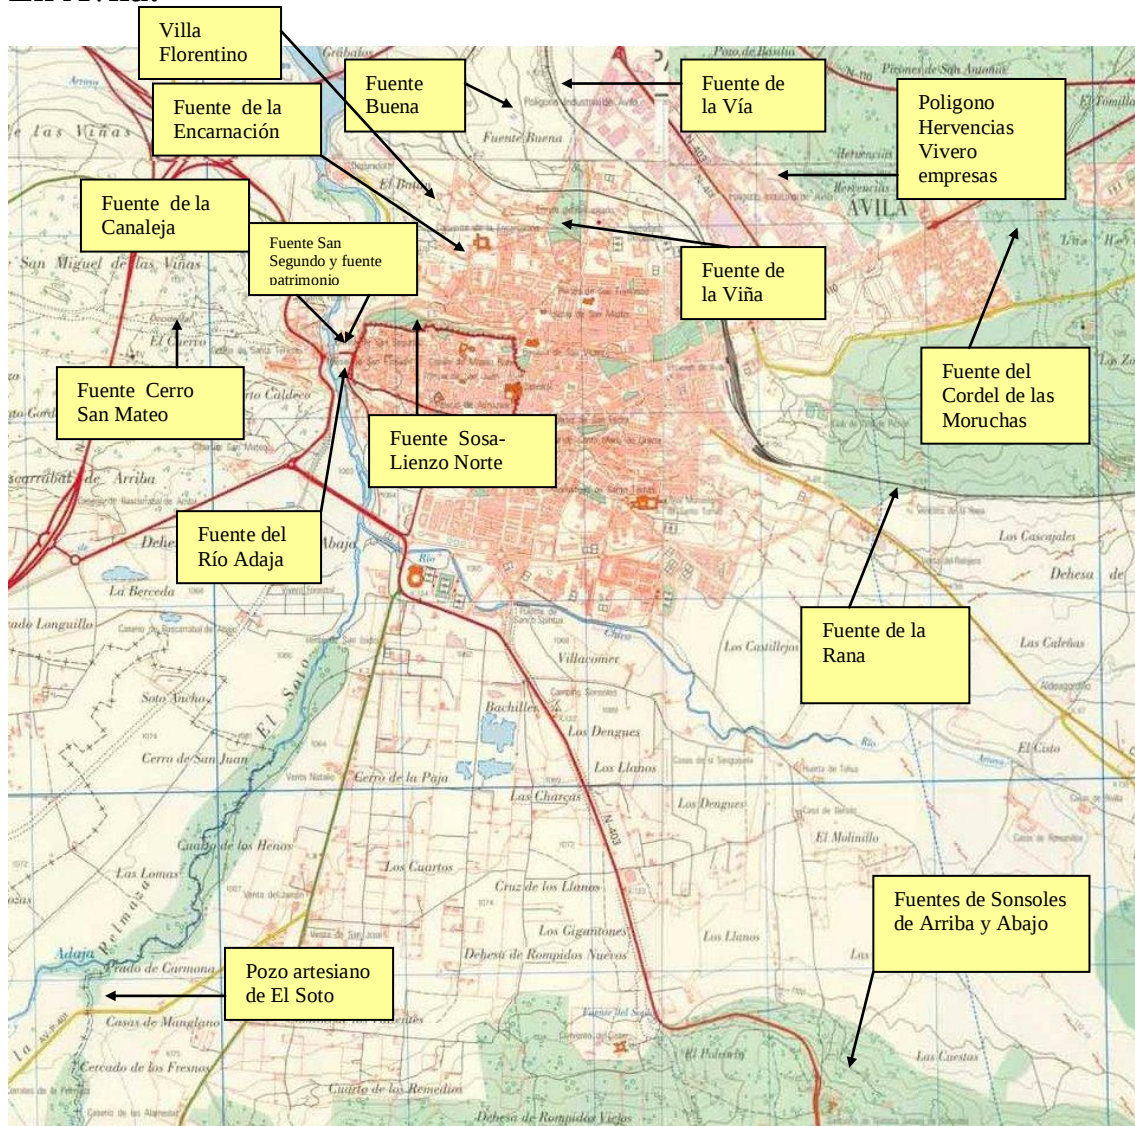


En Narrillos de San Leonardo:

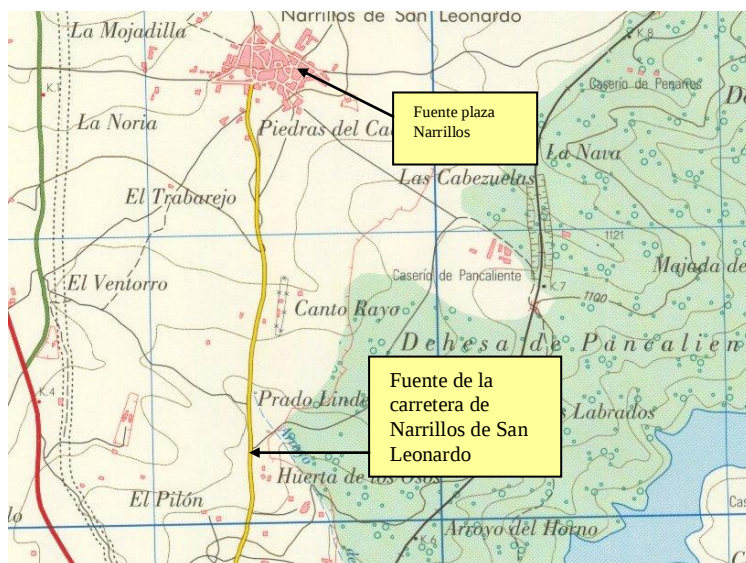


En La Alamedilla del Berrocal:

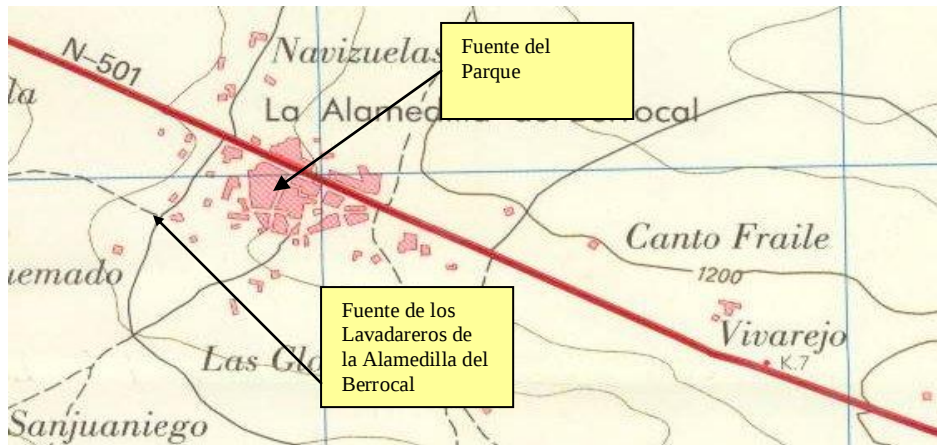


En Brieva:

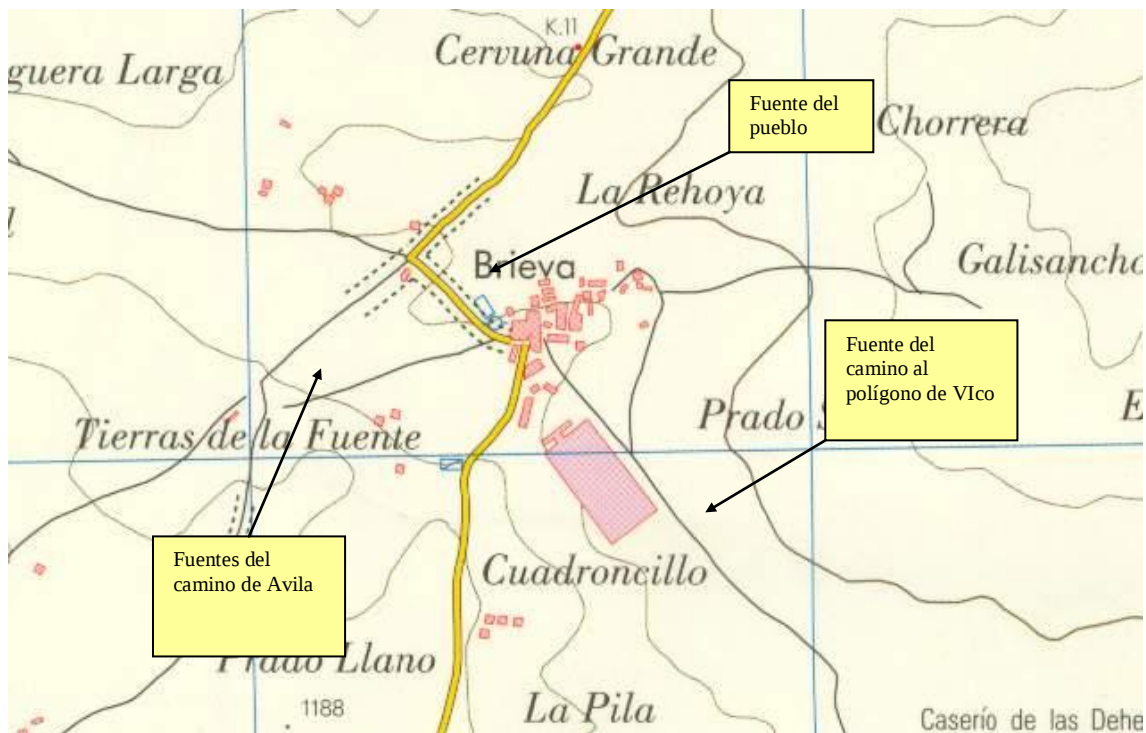

En Benuy Salinero:

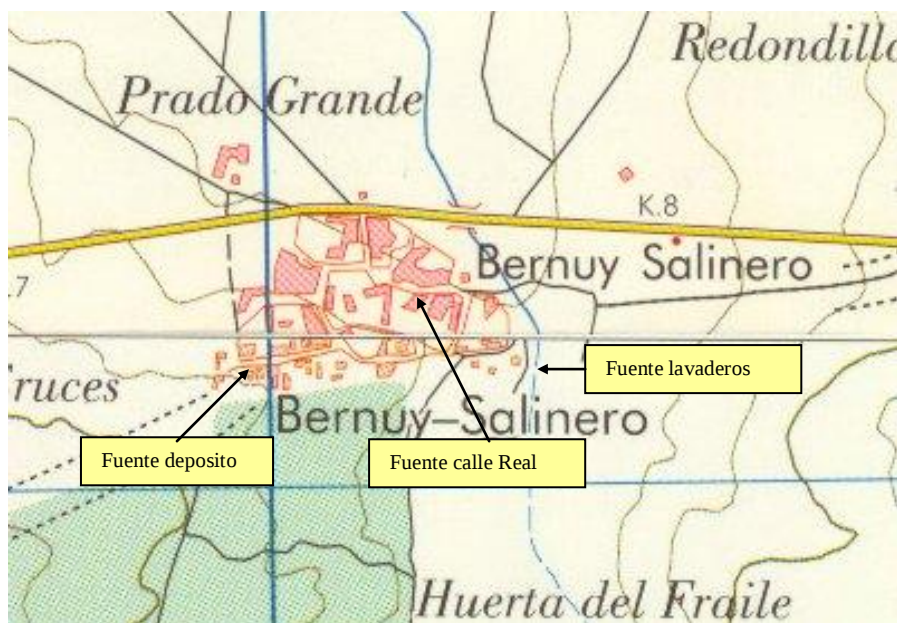


En Urraca Miguel:

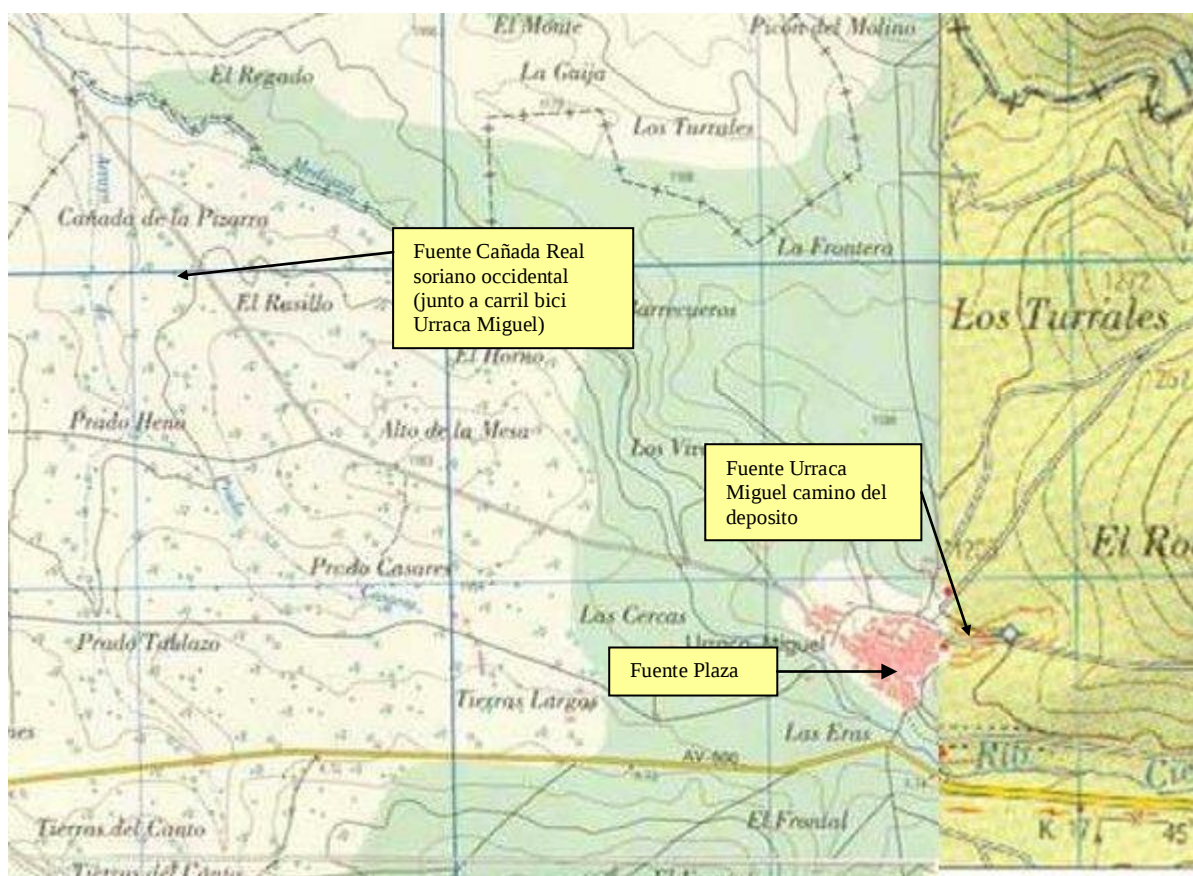

Aldea del Rey Niño:



Otras:

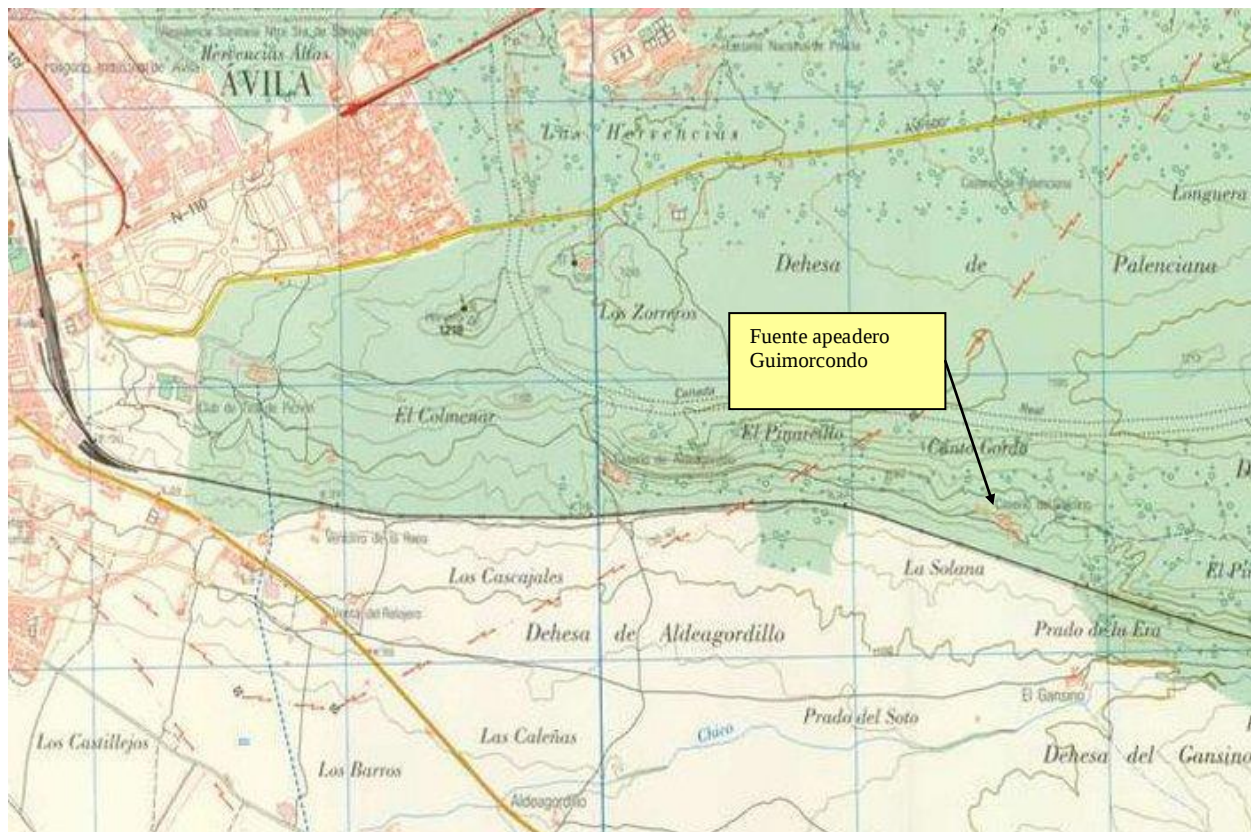

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-002091_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE VIVERO DE EMPRESA /
Fecha de Toma: 09/05/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 11/05/2017
Fecha Inicio: 11/05/2017
Fecha Final: 16/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2091
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
@ ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	1		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	100		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	20		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	5		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.099		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
@ SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	280		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,5		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:18/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-001876_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE BERNUY CAMINO DEPÓSITO /

Fecha de Toma: 25/04/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 27/04/2017

Fecha Inicio: 27/04/2017

Fecha Final: 03/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 1876

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	4		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	44		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	12		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	29		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	148		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,8		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@ TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	5,3		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:10/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-001878_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE BERNUY C/REAL 25 /
Fecha de Toma: 25/04/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 27/04/2017
Fecha Inicio: 27/04/2017
Fecha Final: 03/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 1878
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	44		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	11		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	39		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	728		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	47		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:10/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-001879_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE URRACA CAMINO DEPÓSITO /

Fecha de Toma: 25/04/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 27/04/2017

Fecha Inicio: 27/04/2017

Fecha Final: 03/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 1879

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	5		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	18		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	192		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	< 0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	12		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,5		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:10/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-001875_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE URRACA MIGUEL PLAZA /
Fecha de Toma: 25/04/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 27/04/2017
Fecha Inicio: 27/04/2017
Fecha Final: 03/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 1875
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	123		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	10		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	29		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	40		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,3		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,9		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:10/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-001877_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE BERNUY LAVADEROS /

Fecha de Toma: 25/04/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 27/04/2017

Fecha Inicio: 27/04/2017

Fecha Final: 03/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 1877

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	1		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	< 1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	72		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	23		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	39		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	92		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,5		5,0
@ PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@ TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	7,2		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:10/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002038_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE ALAMEDILLA LAVADERO /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2038

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	31		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	4		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	6		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	285		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	23		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002042_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE RÍO ADAJA /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2042

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	113		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	131		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	38		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	12		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.491		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,1		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	227		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002039_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	FCC-AQUALIA (AVILA)	Teléfono:	920 22 14 86
Población:	Avila	Fax:	920 22 14 86
Dirección:	Carretera de Avila-Villacastín Km 5	Provincia:	Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**
Municipio: **AVILA**
Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo: **FUENTE CANALEJA /**

Fecha de Toma: **03/05/2017 09:00:00**
Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: **04/05/2017**
Fecha Inicio: **04/05/2017**
Fecha Final: **10/05/2017**
Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **2039**
Tipo Análisis: **FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	33		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	210		0
RECUENTO DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	15		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	764		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,8		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,9		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	121		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002040_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE LA ENCARNACIÓN /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2040

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
@ ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	5		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	61		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	11		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	932		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	174		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-002041_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE FUENTEBUENA /
Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 04/05/2017
Fecha Inicio: 04/05/2017
Fecha Final: 10/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2041
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	60		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	102		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	15		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	912		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,0		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	104		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:11/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002037_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE SOSA LIENZO NORTE /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2037

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	100		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	517		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	32		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	11		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.165		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	169		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,8		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002036_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE SAN SEGUNDO /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2036

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	145		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1.739		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	200		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.153		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	1,3		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,4		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	170		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002033_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE VÍA /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2033

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	24		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	187		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	14		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	2.280		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	112		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,7		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002034_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE CARRETERA NARRILLOS /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2034

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
@ NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	56		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	54		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	46		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	1.193		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	92		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002035_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE NARRILLOS PLAZA /

Fecha de Toma: 03/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 04/05/2017

Fecha Inicio: 04/05/2017

Fecha Final: 10/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2035

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
@ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	1		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	44		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	1		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	7		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	411		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,9		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,2		6,5 _ 9,5
SABOR	PNT-aq-SABOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	52		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:11/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002092_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE ALDEA JUNTO A SONDEO /

Fecha de Toma: 09/05/2017 09:00:00

Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 11/05/2017

Fecha Inicio: 11/05/2017

Fecha Final: 16/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2092

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	11		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	57		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	5		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	12		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	239		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	2,7		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,7		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	23		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,4		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:18/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002088_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa:	FCC-AQUALIA (AVILA)	Teléfono:	920 22 14 86
Población:	Avila	Fax:	920 22 14 86
Dirección:	Carretera de Avila-Villacastín Km 5	Provincia:	Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**
Municipio: **AVILA**
Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**
Punto Muestreo: **FUENTE CORDEL DE LAS MORUCHAS /**

Fecha de Toma: **09/05/2017 09:00:00**
Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: **11/05/2017**
Fecha Inicio: **11/05/2017**
Fecha Final: **16/05/2017**
Cod. P.M.: **NS**

Registro Nº: **2088**
Tipo Análisis: **FUENTE**

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Parametrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	20		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	31		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	13		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	474		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,6		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,6		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	69		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,8		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:18/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-002087_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE GUIMORCONDO /
Fecha de Toma: 09/05/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 11/05/2017
Fecha Inicio: 11/05/2017
Fecha Final: 16/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2087
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
@ ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	6		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	1		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	48		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	21		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
@ COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	46		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	87		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	4,0		5,0
@ PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,2		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	< 10		250
@ TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	5,4		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:18/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-002090_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO
AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44
37003 - SALAMANCA
Teléfono: 923181919 Fax: 923181294
Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)
Teléfono: 920 22 14 86
Población: Avila
Fax: 920 22 14 86
Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5
Provincia: Avila
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA
Tipo Muestra: FUENTE NATURAL
Municipio: AVILA
Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL
Punto Muestreo: FUENTE SONSOLES ABAJO /
Fecha de Toma: 09/05/2017 09:00:00
Recogida por: JOSE LUIS ARRIBAS
DATOS DE CONTROL
Fecha Recepción: 11/05/2017
Fecha Inicio: 11/05/2017
Fecha Final: 16/05/2017
Cod. P.M.: NS
Registro Nº: 2090
Tipo Análisis: FUENTE
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	8		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	261		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	22		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	183		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	< 0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,8		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	13		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,3		5,0

Observaciones:
RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:18/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO

Nº de Informe: N3-17-002089_0

AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Empresa: FCC-AQUALIA (AVILA)

Teléfono: 920 22 14 86

Población: Avila

Fax: 920 22 14 86

Dirección: Carretera de Avila-Villacastín Km 5

Provincia: Avila

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo Muestra: FUENTE NATURAL

Municipio: AVILA

Tipo P.Muestreo: FUENTE NATURAL

Punto Muestreo: FUENTE SONSOLES ARRIBA /

Fecha de Toma: 09/05/2017 09:00:00

Recogida por: MARTA SANSEGUNDO

DATOS DE CONTROL

Fecha Recepción: 11/05/2017

Fecha Inicio: 11/05/2017

Fecha Final: 16/05/2017

Cod. P.M.: NS

Registro Nº: 2089

Tipo Análisis: FUENTE

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")

RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	3		50
@ BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	56		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	18		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	125		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	6,9		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	15		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	1,1		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO



Fecha Informe:18/05/2017

AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ

LABORATORIO CERTIFICADO
Nº de Informe: N3-17-002093_0
AQN-SALAMANCA-LABORATORIO

AVENIDA DE LA ALDEHUELA 44

37003 - SALAMANCA

Teléfono: 923181919 Fax: 923181294

Autorizado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Nº Autorización: 092/SA
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

 Empresa: **AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.**

Teléfono:

Población:

Fax:

Dirección:

Provincia:

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

 Tipo Muestra: **FUENTE NATURAL**

 Municipio: **AVILA**

 Tipo P.Muestreo: **FUENTE NATURAL**

 Punto Muestreo: **FUENTE VILLA FLORENTINO /**

 Fecha de Toma: **09/05/2017 09:00:00**

 Recogida por: **JOSE LUIS ARRIBAS**
DATOS DE CONTROL

 Fecha Recepción: **11/05/2017**

 Fecha Inicio: **11/05/2017**

 Fecha Final: **16/05/2017**

 Cod. P.M.: **NS**

 Registro Nº: **2093**

 Tipo Análisis: **FUENTE**
DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE ("in situ")
RESULTADOS DEL INFORME DEL ENSAYO

Parámetro	Método	Unidad	Resultado	Incert. Expan (k=2)	Valor Paramétrico RD 140/2003
ESCHERICHIA COLI	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01	UFC/100 ml	0		0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	PNT-aq-CLOSTRIDIUM-01/01	UFC/100 ml	0		0
NITRATO	PNT-aq-NITRATOS-02/01	mg/l	10		50
BACTERIAS COLIFORMES	PNT-aq-COLIFORMES/E.COLI -01/01.	UFC/100 ml	0		0
RECuento DE COLONIAS A 22°C	PNT-aq-M.ORGANISMOS CULTIVABLES-01/01	UFC/1 ml	0		
AMONIO	PNT-aq-NH4-02/01	mg/l	< 0,30		0,50
COLOR	PNT-aq-COLOR-01/01	mg PtCo/l	< 5		15
CONDUCTIVIDAD	PNT-aq-CONDUCTIVIDAD-01/01	µS/cm A 20°C	491		2.500
OLOR	PNT-aq-OLOR-01/01	Ind. Dil.	0		3
OXIDABILIDAD	PNT-aq-OXIDABILIDAD-01/01	mg/l	0,5		5,0
PH	PNT-aq-PH-01/01	Unidades pH	7,1		6,5 _ 9,5
SULFATO	PNT-aq-SO4-02/01	mg/l	95		250
TURBIDEZ RED	PNT-aq-TURBIDEZ-01/01	UNF	0,6		5,0

Observaciones:

RESPONSABLE TÉCNICO DEL LABORATORIO

Fecha Informe:18/05/2017
AMPARO ALVAREZ-CEDRON RODRIGUEZ